


Šķērsojums ar 330 kV līniju

Esošais 330 kV vads (zemākais)



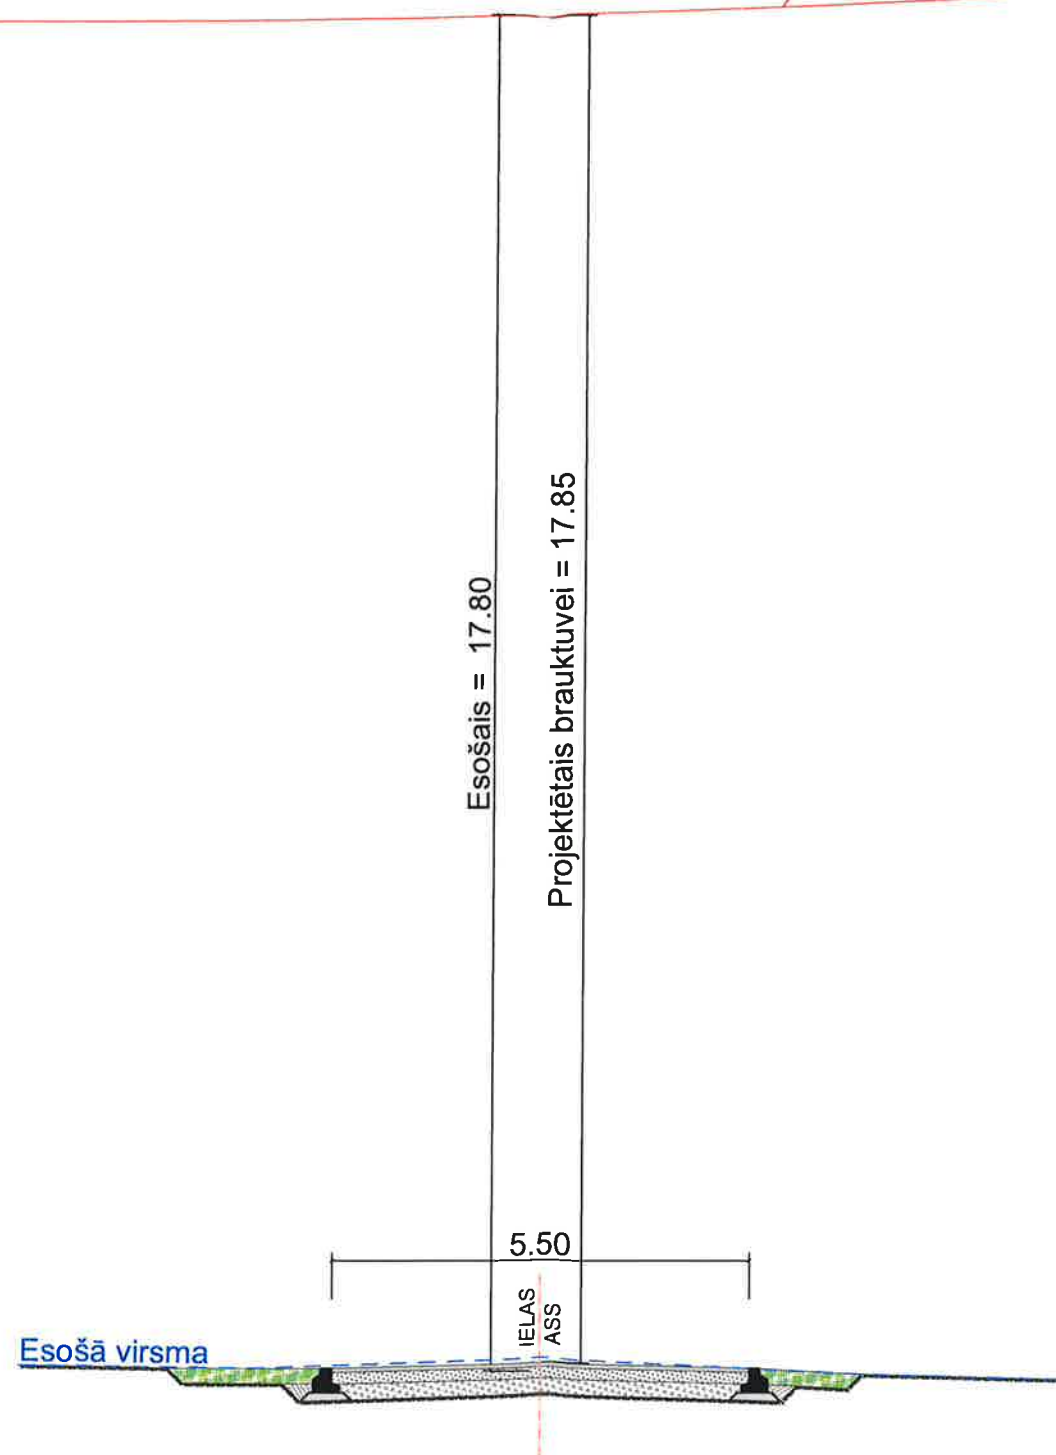


Šķērsojums ar 110 kV līniju

Esošais 110 kV vads (zemākais)



Piezīmes:

1. Visi izmēri un augstumi doti metros.
2. Esošo vadu augstumi norādīti pie gaisa temperatūras +35° C
3. Pirms būvniecības uzsākšanas izstrādājams Darbu veikšanas projekts, kurā iekļaujams risinājums darbiem ar celšanas mehānismiem un citiem mehānismiem tuvāk par 30 m no elektrolīniju malējiem vadiem. DVP Saskaņojams AS "Augstsprieguma tīkls".

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Brūkļu ielas pārbūve		 <div>SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167</div>		
		Paraksts	Datums	Adrese: Brūkļu iela posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai, Mārupe, Mārupes novads				
				Lapas nosaukums:		Līguma nr.: 5-21/500-2015 Arhīva nr.: 5-21/500-2015 Mērogs: 1 : 50		
CD. vad.	Didzis Dāle		16.12.2015	Tipveida elementi. Šķērsojums ar 110 kV un 330 kV elektroapgādes līniju				
Izstrādāja	Reinis Martinsons		16.12.2015			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
						BP		CD-5-6