* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā **-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 110x4.1, ieguldes klase SN8 3*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 160x6.0, ieguldes klase SN8

4*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 200x7.9, ieguldes klase SN8

5*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 250x9.7, ieguldes klase SN8

6*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 315x12.4, ieguldes klase SN8

PIEZĪME:

1. Vispārigos rādītājus skat. lapā ŪKT-01.
2. Kabeļu un citu komunikāciju šķersojuma vietā rakšanas darbus veikt ar rokām.
3. Kabeļu šķērsojuma vietās ar projektētajiem cauruļēm ieguldīt aizsargčaulā. Aizsargčaulu (OD110) guldīt vismaz 2m uz katru pusi.
4. Šķērsojamas komunikācijas dziļumu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas.
5. Smilts apbērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar cauruļvadu iebūvēs tehnoloģiskām norādēm (blietēšanas, noteikta raupjuma smilts, apbēruma biezums).
6. Blīvēšana tieši virs kakla plastmasas akas ir atļauts vadīt ar roku blietes, sver mazāk nekā 20 kg.
7. Urbuma apraksts: (1) Augsne (2) Smilts smalka, vidēji blīva (3) Smilts smalka, blīva (4) Smilts putekļaina

Kanalizācijas mezglu detalizācija:

1. Ultra Classic trejgabals 45° 250/160
2. Ultra Classic līknis 45° 160
3. Ultra Classic līknis 45° 250
4. betona atbalsts
5. PP SN8 lokans uzmavu trejgabals 45° 110/110
6. PP SN8 savienotājuzmava 100/110
7. Ultra Classic līknis 45° 110
8. PP SN8 lokans uzmavu līkums 30° 110
9. PP SN8 lokans uzmavu līkums 90° 110
10. Ultra Classic trejgabals 45° 160/110
11. Ultra Classic trejgabals 45° 160/1 60
12. Ultra Classic trejgabals 45° 200/1 60
13. Ultra Classic līknis 30° 160

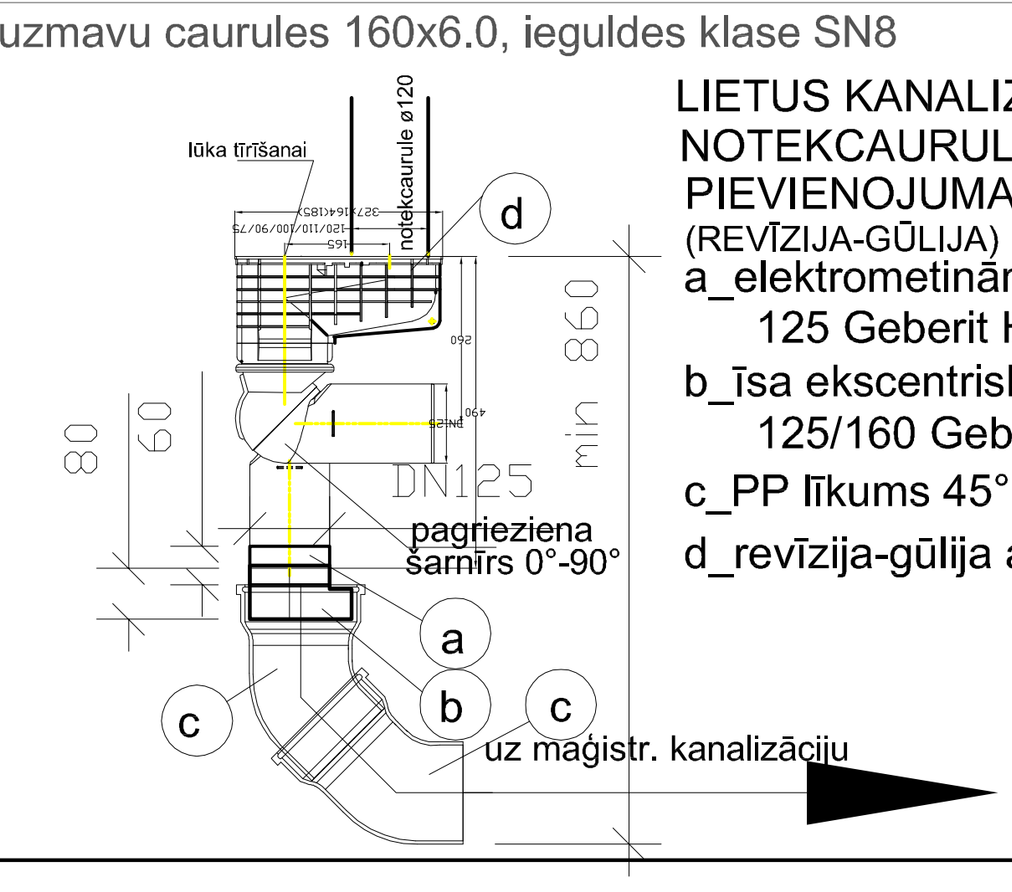

LIETUS KANALIZĀCIJAS NOTEKCAURULES PIEVIENOJUMA SHĒMA (REVĪZIJA-GŪLIJA)

a_elektrometināmā savilcējapskava 125 Geberit HDPE

b_īsa ekscentriskā pāreja 125/160 Geberit HDPE

c_PP līkums 45°160, SN8

d_revīzija-gūlija ar tīrīšanas lūku HL 600/2-DN125

SIA "AR.4"
Zemitāna iela 2b, tel. 67540306

pasūtītājs: Mārupes novada Dome

objekts: Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste, Rožu iela 35, Mārupe

rasējums: KANALIZĀCIJAS K2 GARENPROFILI

stadija: TP
ŪKT 08
Mērogs: Mv 1:100 Mh 1:500
Pasūtījuma Nr.: 2014-12
Arhīva Nr.: 2014-12
proj.sad.vad. Nadežda Mikuļenko
izpildītājs Nadežda Mikuļenko
Datums: 14.09.2014.
Datums: 14.09.2014.

Formāts A2

* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā **-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 110x4.1, ieguldes klase SN8 3*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 160x6.0, ieguldes klase SN8

4*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 200x7.9, ieguldes klase SN8

5*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 250x9.7, ieguldes klase SN8

6*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 315x12.4, ieguldes klase SN8

PIEZĪME:

1. Vispārigos rādītājus skat. lapā ŪKT-01.
2. Kabeļu un citu komunikāciju šķersojuma vietā rakšanas darbus veikt ar rokām.
3. Kabeļu šķērsojuma vietās ar projektētajiem cauruļēm ieguldīt aizsargčaulā. Aizsargčaulu (OD110) guldīt vismaz 2m uz katru pusi.
4. Šķērsojamas komunikācijas dziļumu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas.
5. Smilts apbērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar cauruļvadu iebūvēs tehnoloģiskām norādēm (blietēšanas, noteikta raupjuma smilts, apbēruma biezums).
6. Blīvēšana tieši virs kakla plastmasas akas ir atļauts vadīt ar roku blietes, sver mazāk nekā 20 kg.
7. Urbuma apraksts: (1) Augsne (2) Smilts smalka, vidēji blīva (3) Smilts smalka, blīva (4) Smilts putekļaina

Kanalizācijas mezglu detalizācija:

1. Ultra Classic trejgabals 45° 250/160
2. Ultra Classic līknis 45° 160
3. Ultra Classic līknis 45° 250
4. betona atbalsts
5. PP SN8 lokans uzmavu trejgabals 45° 110/110
6. PP SN8 savienotājuzmava 100/110
7. Ultra Classic līknis 45° 110
8. PP SN8 lokans uzmavu līkums 30° 110
9. PP SN8 lokans uzmavu līkums 90° 110
10. Ultra Classic trejgabals 45° 160/110
11. Ultra Classic trejgabals 45° 160/1 60
12. Ultra Classic trejgabals 45° 200/1 60
13. Ultra Classic līknis 30° 160

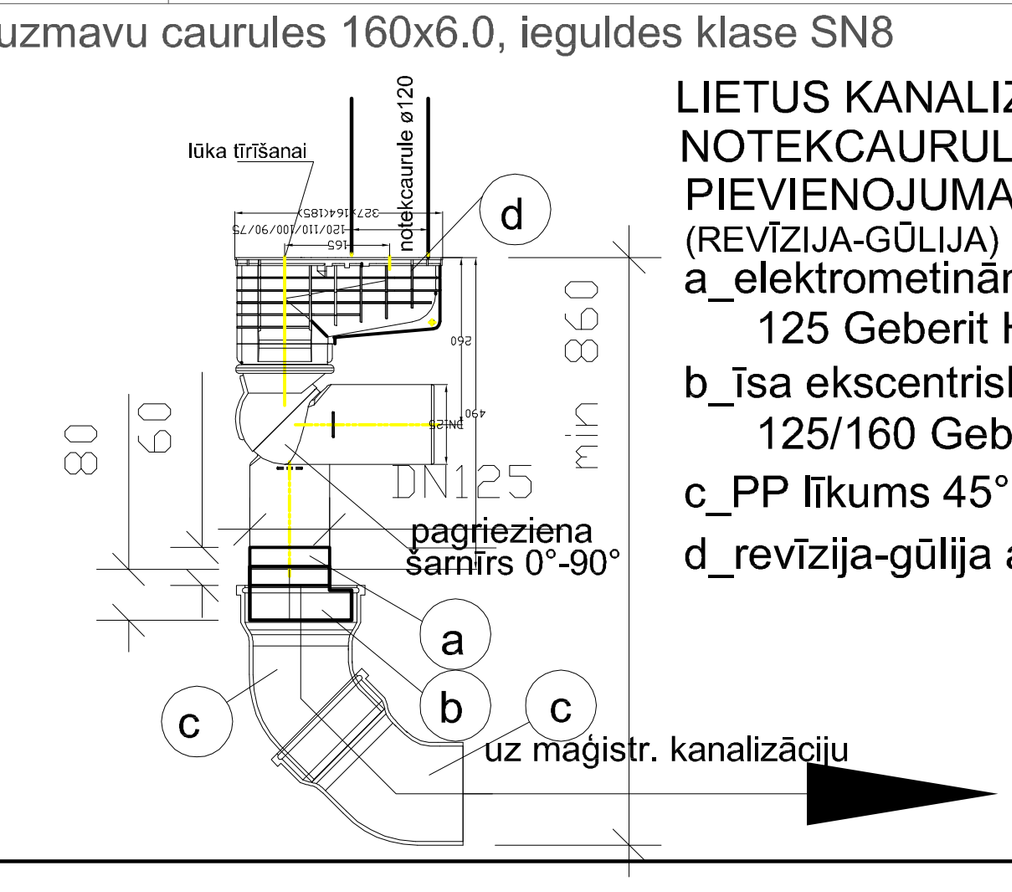

LIETUS KANALIZĀCIJAS NOTEKCAURULES PIEVIENOJUMA SHĒMA (REVĪZIJA-GŪLIJA)

a_elektrometināmā savilcējapskava 125 Geberit HDPE

b_īsa ekscentriskā pāreja 125/160 Geberit HDPE

c_PP līkums 45°160, SN8

d_revīzija-gūlija ar tīrīšanas lūku HL 600/2-DN125

SIA "AR.4"
Zemitāna iela 2b, tel. 67540306

pasūtītājs: Mārupes novada Dome

objekts: Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste, Rožu iela 35, Mārupe

rasējums: KANALIZĀCIJAS K2 GARENPROFILI

stadija: TP
ŪKT 07
Mērogs: Mv 1:100 Mh 1:500
Pasūtījuma Nr.: 2014-12
Arhīva Nr.: 2014-12
proj.sad.vad. Nadežda Mikuļenko
izpildītājs Nadežda Mikuļenko
Datums: 14.09.2014.
Datums: 14.09.2014.