GŪLIJA AR SIFONU
LIETUS ŪDENS NOSĒDAKA AR SIFONU

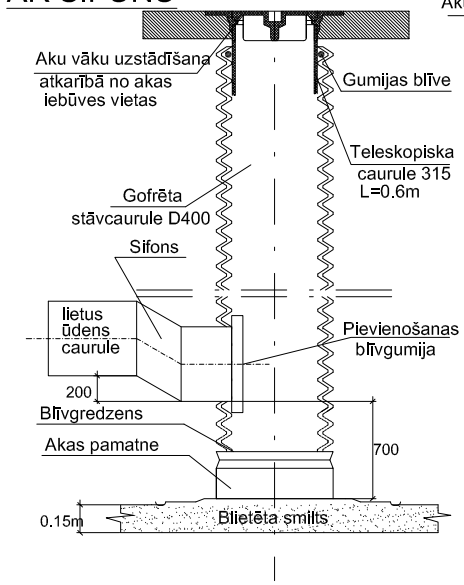

TIPVEIDA PLASTMASAS AKA

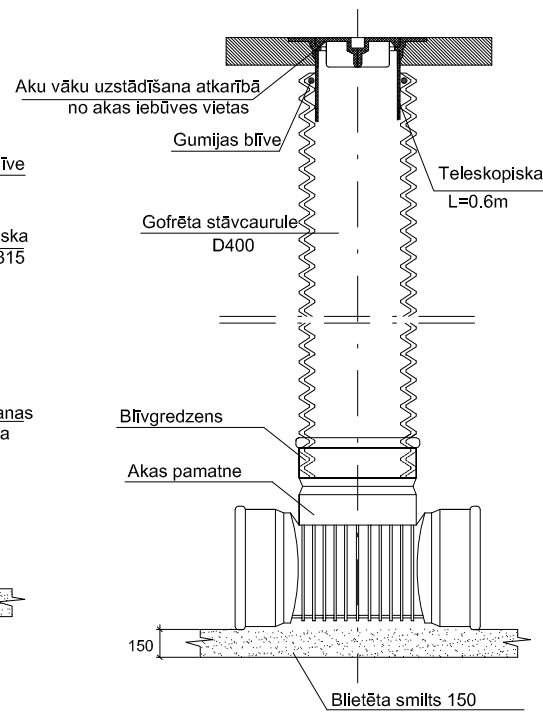

TIPVEIDA PLASTMASAS PĀRKRITUMA AKA

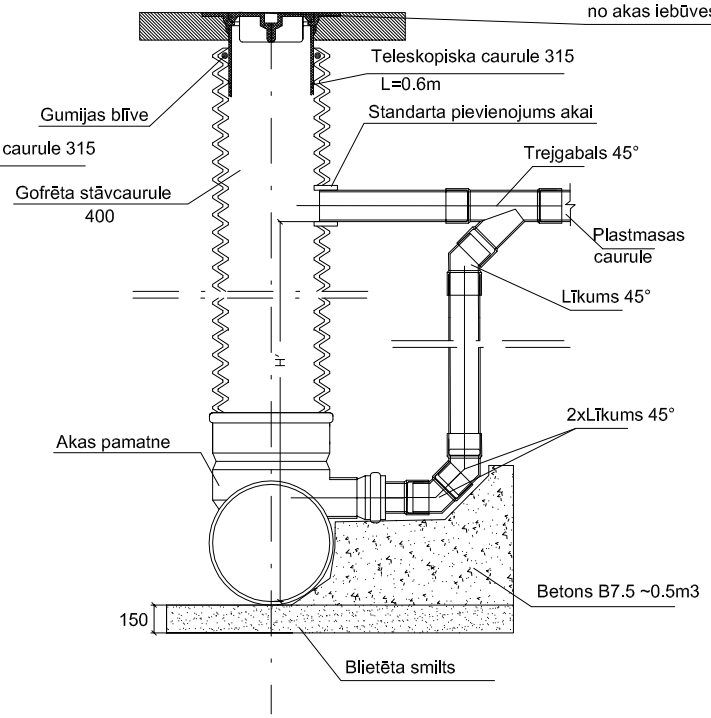

AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA ZAĻAJĀ ZONĀ

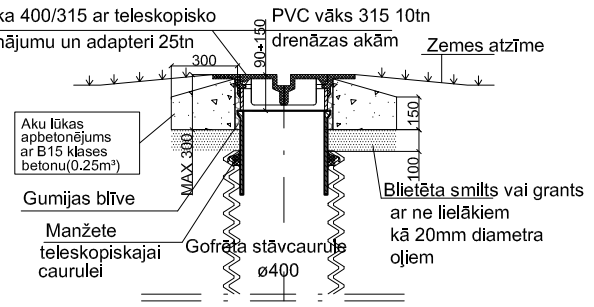

PELDOŠĀ TIPA AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA ASFALTĒTĀS IELĀS

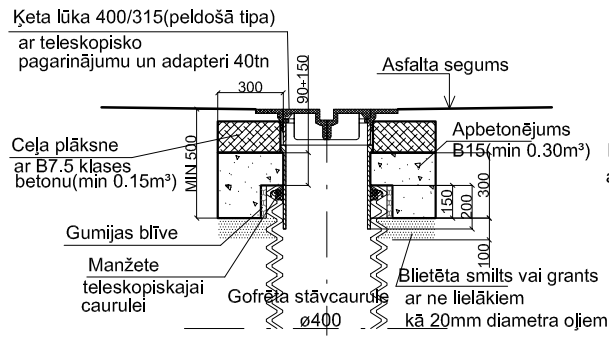

AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA BETONA BRUĢAKMEŅU SEGUMOS

(visi izmēri doti milimetros)

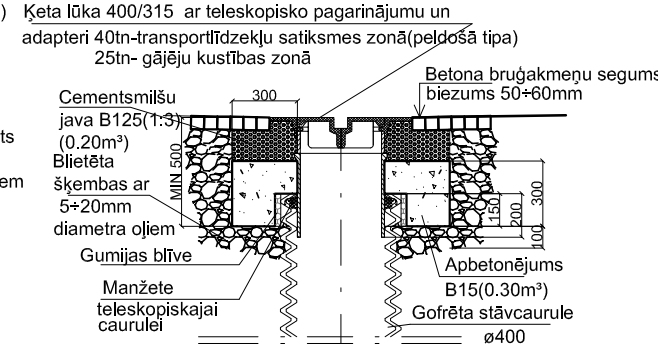

TIPVEIDA PLASTMASAS PĀRKRITUMA AKA

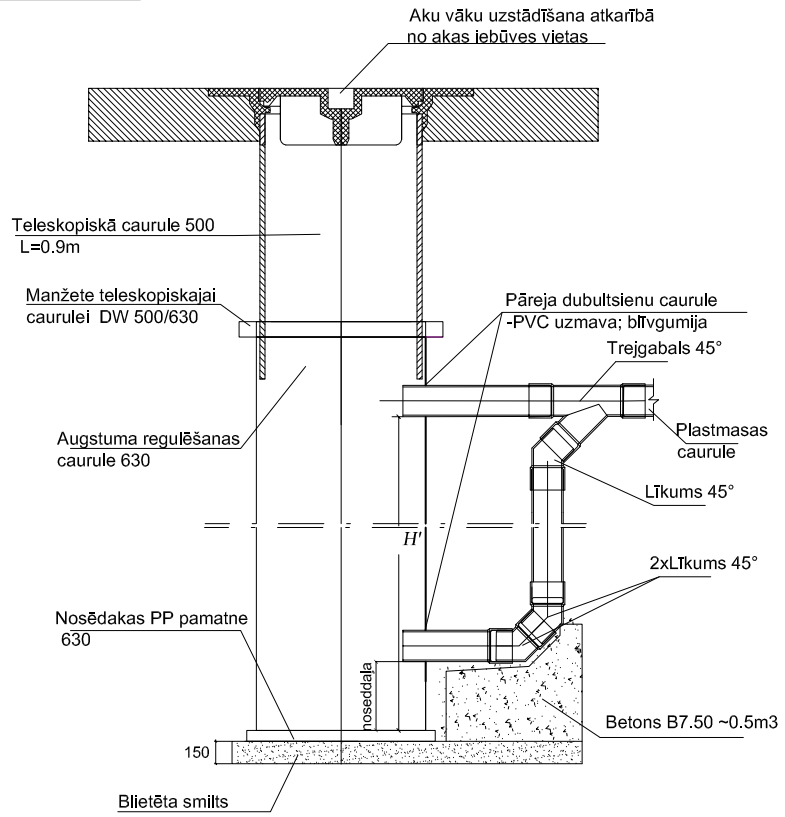

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros
2. Pārkrituma akas izmanojamas, ja H'>0,5m
3. LBN223.-99,piezīmes 4.: Pēc saskaņošanas ar ekspluatētāju drīkst projektēt skatakas, kuru diametrs ir mazāks par 1000 mm.
4. Visas detaļas ieguldāmas saskaņā ar piegādātāja instrukcijām
5. Cauruļvadu savienojumi jāizveido akās tā, lai vienā līmenī atrastos cauruļvadu iekšējās virsmas augstākie punkti. Akas pārkritumu līdz 0,5 m drīkst īstenot kā pārliju skatakā bez pārkrituma akas ierīkošanas.
6. Līdz iebūves dziļumam 2 m paredzētas PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas akas ø 400 ar teleskopu ø315, ķeta rāmi un vāku, bet virs 2m līdz 3.0m -akas ar diametru 630, teleskopu ø500, ķeta rāmi un vāku.

AKAS IZBŪVE JA PAMATNĒ IR ŪDEŅS PIESĀTINĀTA GRUNTI

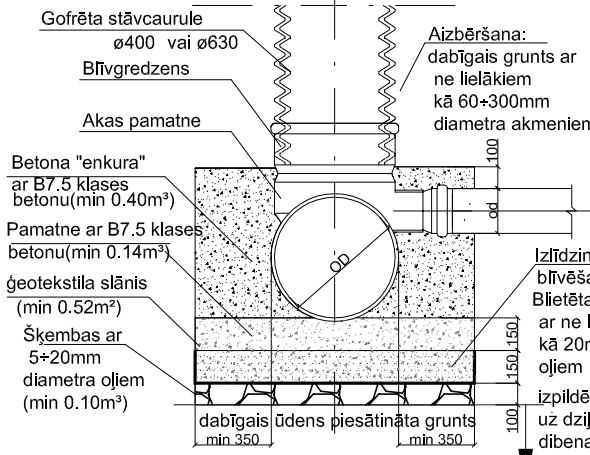

PIEZĪME:
1. Aizbēršana. Imantošanai akas caurules ar palielinājo izturības klasi aizbēršanu izpildēs ar dabīgo gruntu. Aizpildīšanu sablīvēt ik pēc 200 mm, blīvēšana(Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)):
   - Dr≥85% -zaļajā zonā (bez transporta slodzes)
   -Dr≥95% -zem braucamās daļas
2. Skataku lūkas uzstāda:
   -ceļa (ielas) braucamajā daļā -- vienā līmenī ar ceļa segumu saskaņā ar ceļa pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;
   -zaļajā zonā - vienā līmenī ar zemes virsmu (lai izslēgt iespēju bērnu traumas);
   -neapbūvētā teritorijā - 200 mm augstāk par zemes virsmu
   -uz ceļiem bez cietā seguma -- ar 0,5 m platu aizsargapmali ap skatakas lūku.
3. Blīvēšana tieši virs kakla akas ir atļauts vadīt ar roku blietes, sver mazāk nekā 20 kg.
4. Visi izmēri doti milimetros

ar.4	projektētājs: SIA "AR.4", Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs: Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste, Rožu iela 35, Mārupe
rasējums	TIPVEIDĀ INŽENIERRISINĀJUMI. IZBŪVES PRINCIPS. PLASTMASAS PĀRKRITUMA AKA. PLASTMASAS AKA. PLASTMASAS AKU VAKU UZSTĀDĪŠANA
stadija	TP
	ŪKT 21
	b/m
proj.vad.	 2014-12
proj.sad.vad.	Nadežda Mikuļenko 2014-12
izpildītājs	Nadežda Mikuļenko 14.09.2014.
	14.09.2014.