


I. STĀJA EKSPLIKĀCIJA	
NR	PLATĪBA
TELPAŠ NOSAUKUMS	
101. Vēldevs	17,9 m ²
102. Vestibīls	57,6 m ²
103. Zāle	141,7 m ²
104. Kāpņu telpa	33,4 m ²

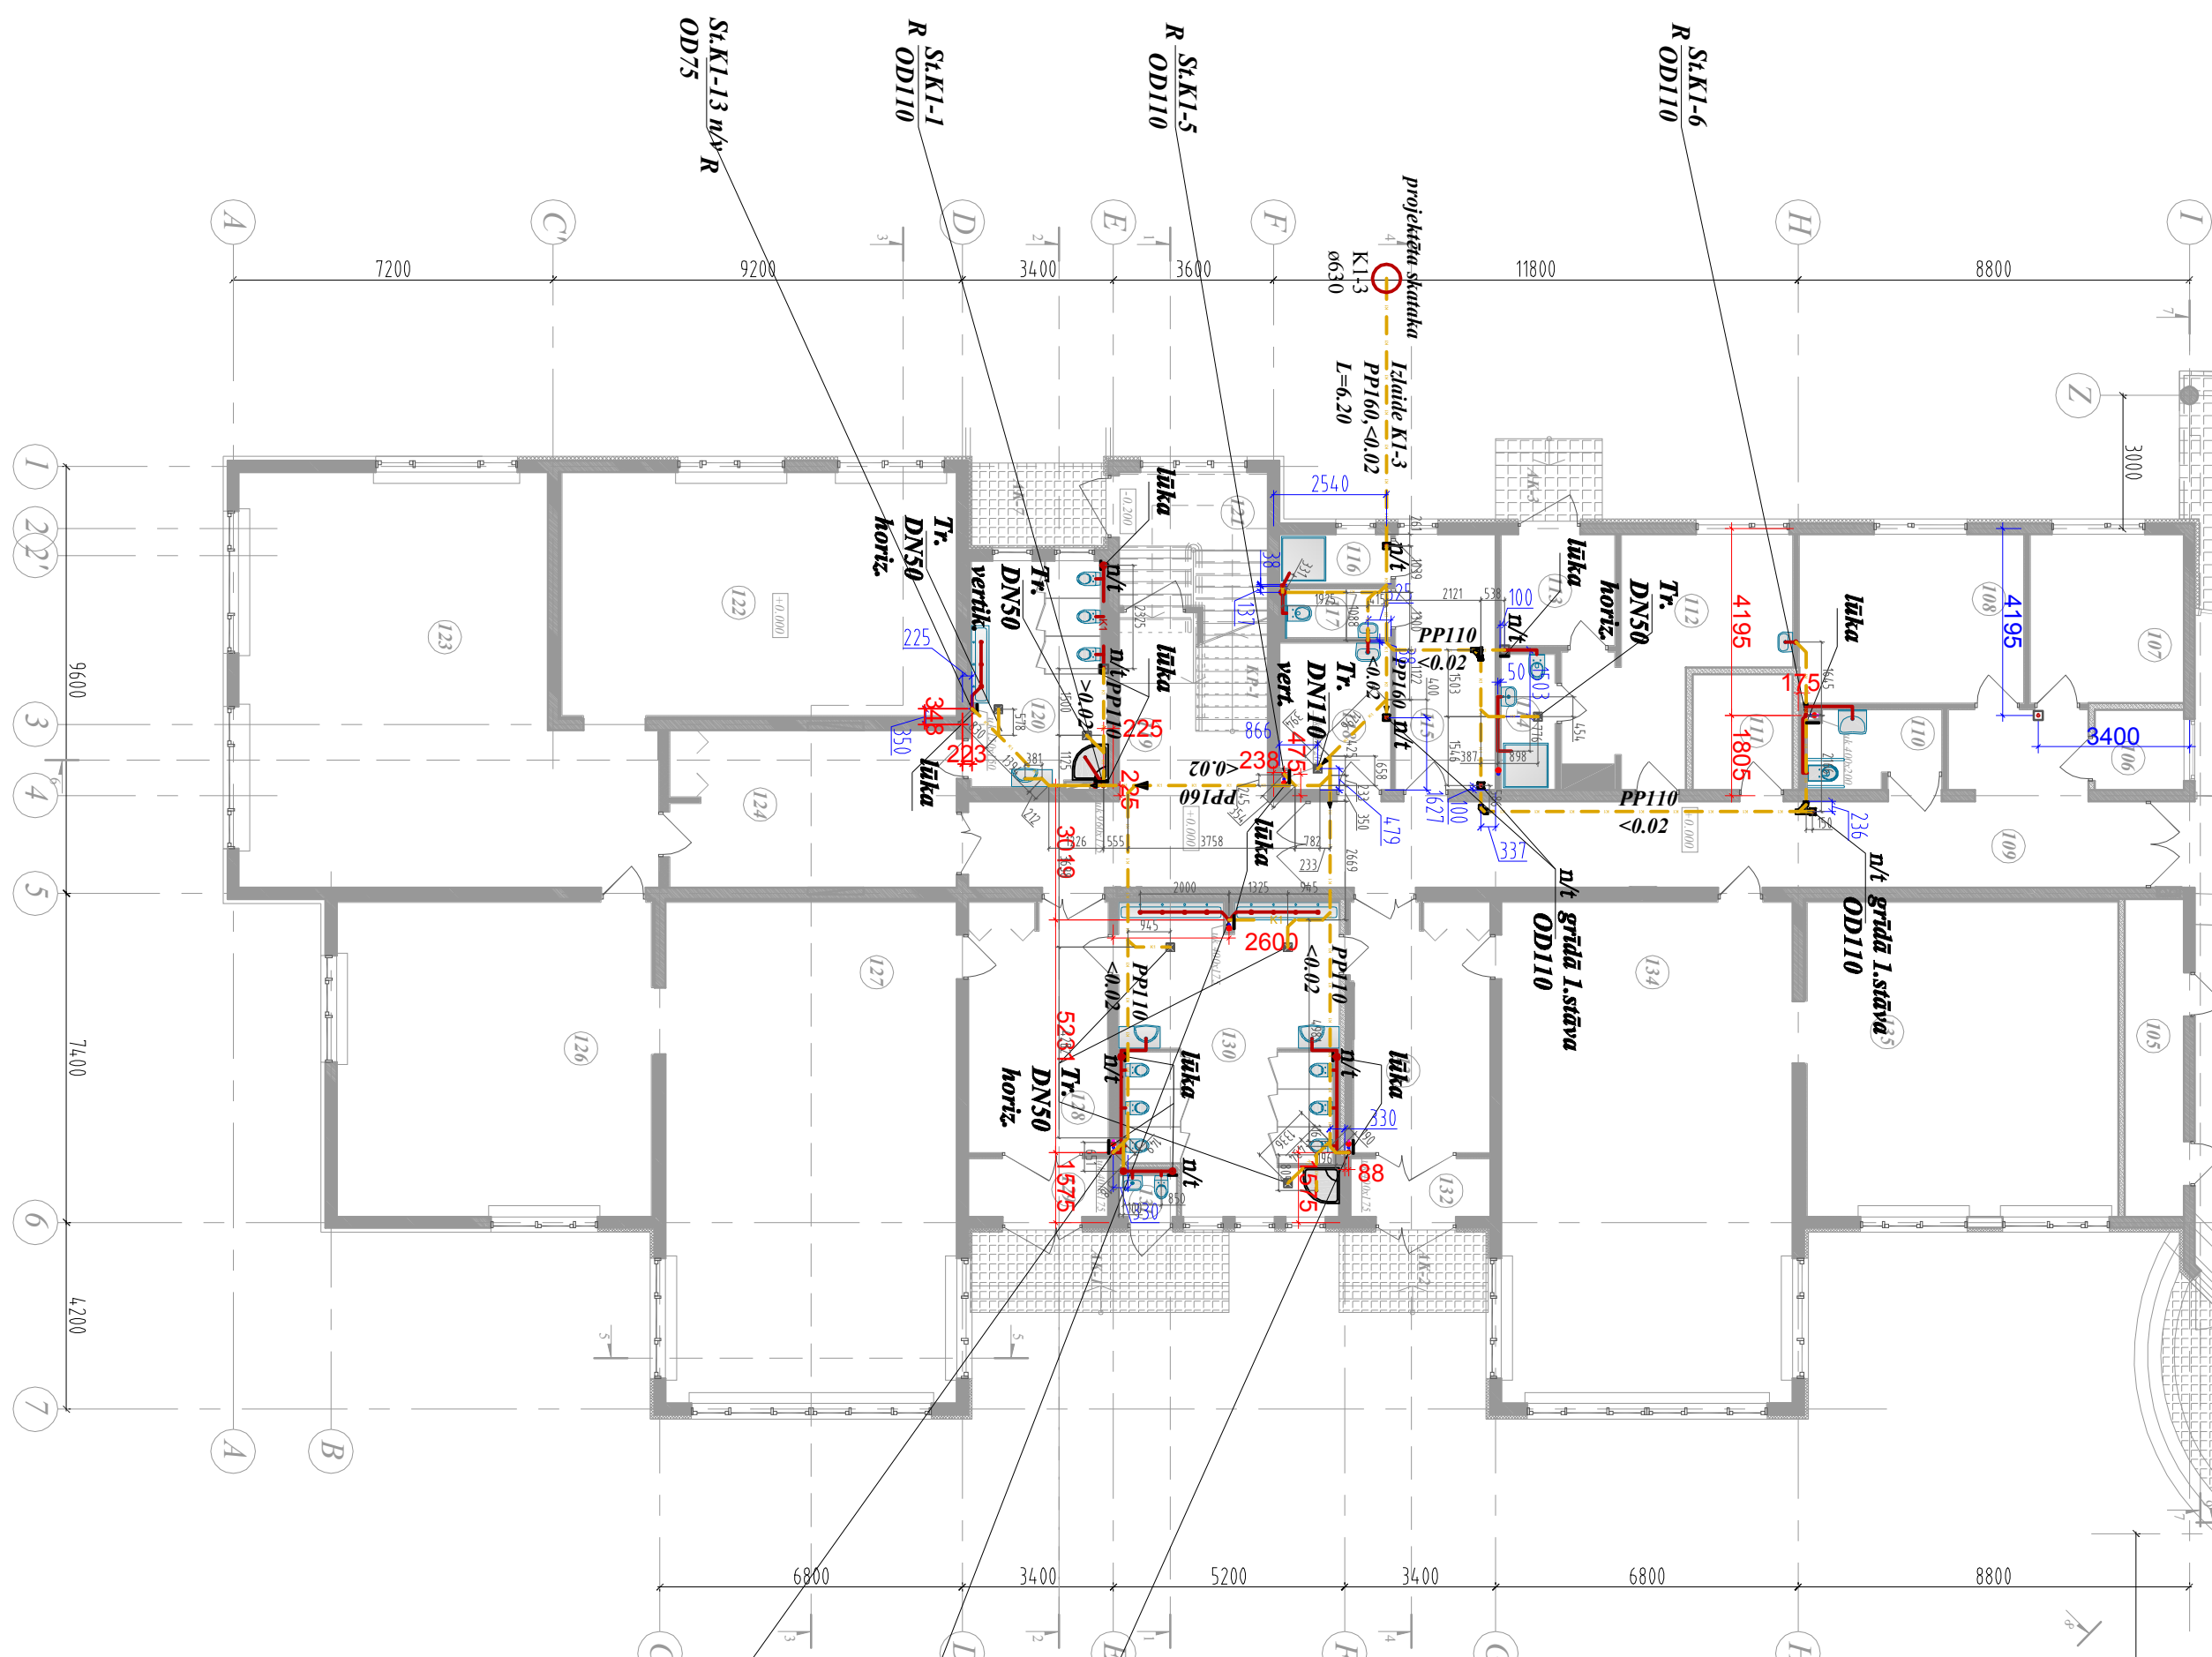

Projektiā pieņemtie diametri		
Sanitāri tehniskās ierīces veids	Minimālais pieļaujamais diametrs DN	
	pievadī(*)	novadī(**)
Roku mazgāme ar jāucējkārmu vai ūdens izdales kārmu	10(1 6x2.0)	32(50) 32(40)
Izliecne ar ūdens izdales kārmu vai jāucējkārmu	10(20x2.25)	40(50)
Duska kabīne ar sekojo dūskas vācēji un ūdens izdales kārmu vai jāucējkārmu	10(20x2.25)	40(40)
Klozeņpods ar skalošanas ierīcīti	8(1 6x2.0)	100(110)
Ūrinālis ar skalošanas kārmu	10(1 6x2.0)	32(50)
Laistīšanas krāns	15(20x2.25)	
Taps ar diametru 50		50(50)
Taps ar diametru 100		100(110)
Automātiskā velas vai trauku mazgāšanas mašīna	10(20x2.25)	40(50)

Caurspīdīgu materiāli :
 * -plastmasas spīdētāņu dāudzslāņu cauruļes, āģējais diametrs
 ** -plastmasas kanālizācijas cauruļes PP, āģējais diametrs

Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of 50 mm (Ø50) and a total length of 500 mm. A keyway is located 330 mm from the left end and 310 mm from the right end. The keyway has a depth of 10 mm (OD50 - 40 = 10). The drawing is labeled 'grīdas atz.' (floor view) and 'M 1:25'.

Technical drawing of the 340/440/540 series door handle, showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall width: 340/440/540
- Mounting plate width: 251
- Label 'C' points to the handle body.

Side View (Bottom):

- Overall depth: 340/440/540
- Mounting plate depth: 165
- Handle body depth: 173
- Backset (distance from edge to handle center): 85
- Handle body width: 80
- Overall mounting plate depth: 310

[illegible]