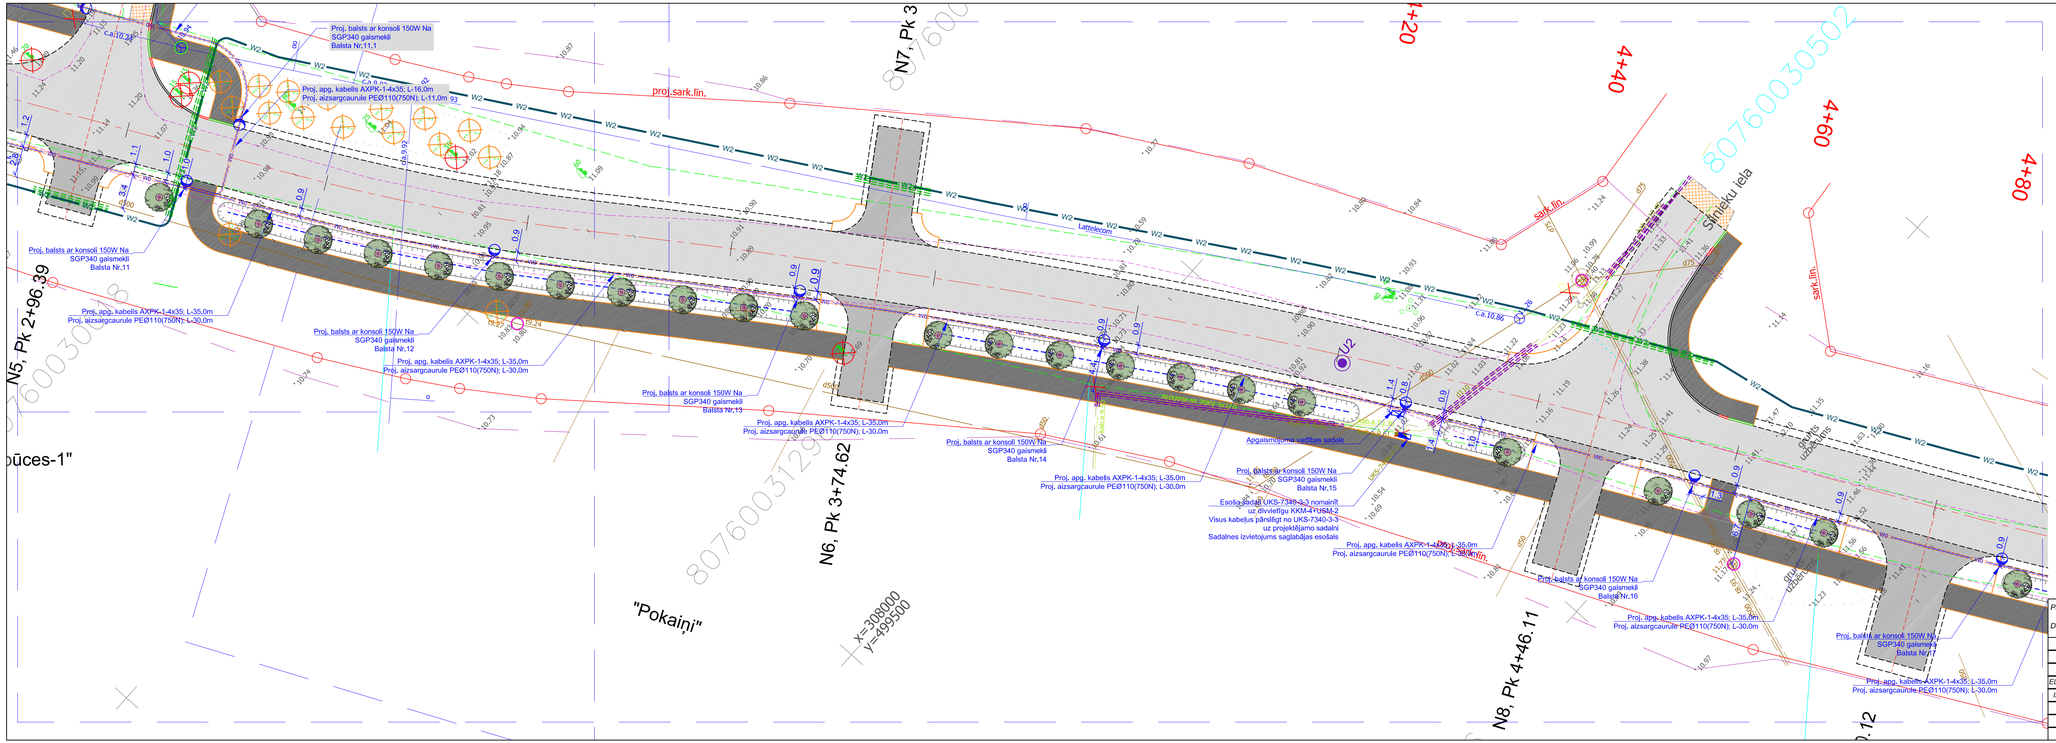
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.11,1
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-16,0m
Proj. aizsargcaurule PEØ110(750N); L-11,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.11
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PEØ110(750N); L-30,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.12
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PEØ110(750N); L-30,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.13
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PEØ110(750N); L-30,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.14
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PEØ110(750N); L-30,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.15
Esošs balsts UKS-7349-3-3 nomaiņā uz dīvvietīgu KKM-4TUSM-2
Visus kabeļus pārsālgt no UKS-7340-3-3 uz projektējamo sadalni
Sadalnes izvietojums saglabājas esošais
Apgaismojuma vadības sadale
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.16
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PEØ110(750N); L-30,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.17
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PEØ110(750N); L-30,0m
proj.sark.lin.
Lattelecom
Skrīveru iela
N5, Pk 2+96.39
N6, Pk 3+74.62
N7, Pk 3
N8, Pk 4+46.11
4+20
4+40
4+60
4+80
"Pokaiņi"
x=308000
y=499500
ūces-1"
Ca.10.25
Ca.10.86
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41