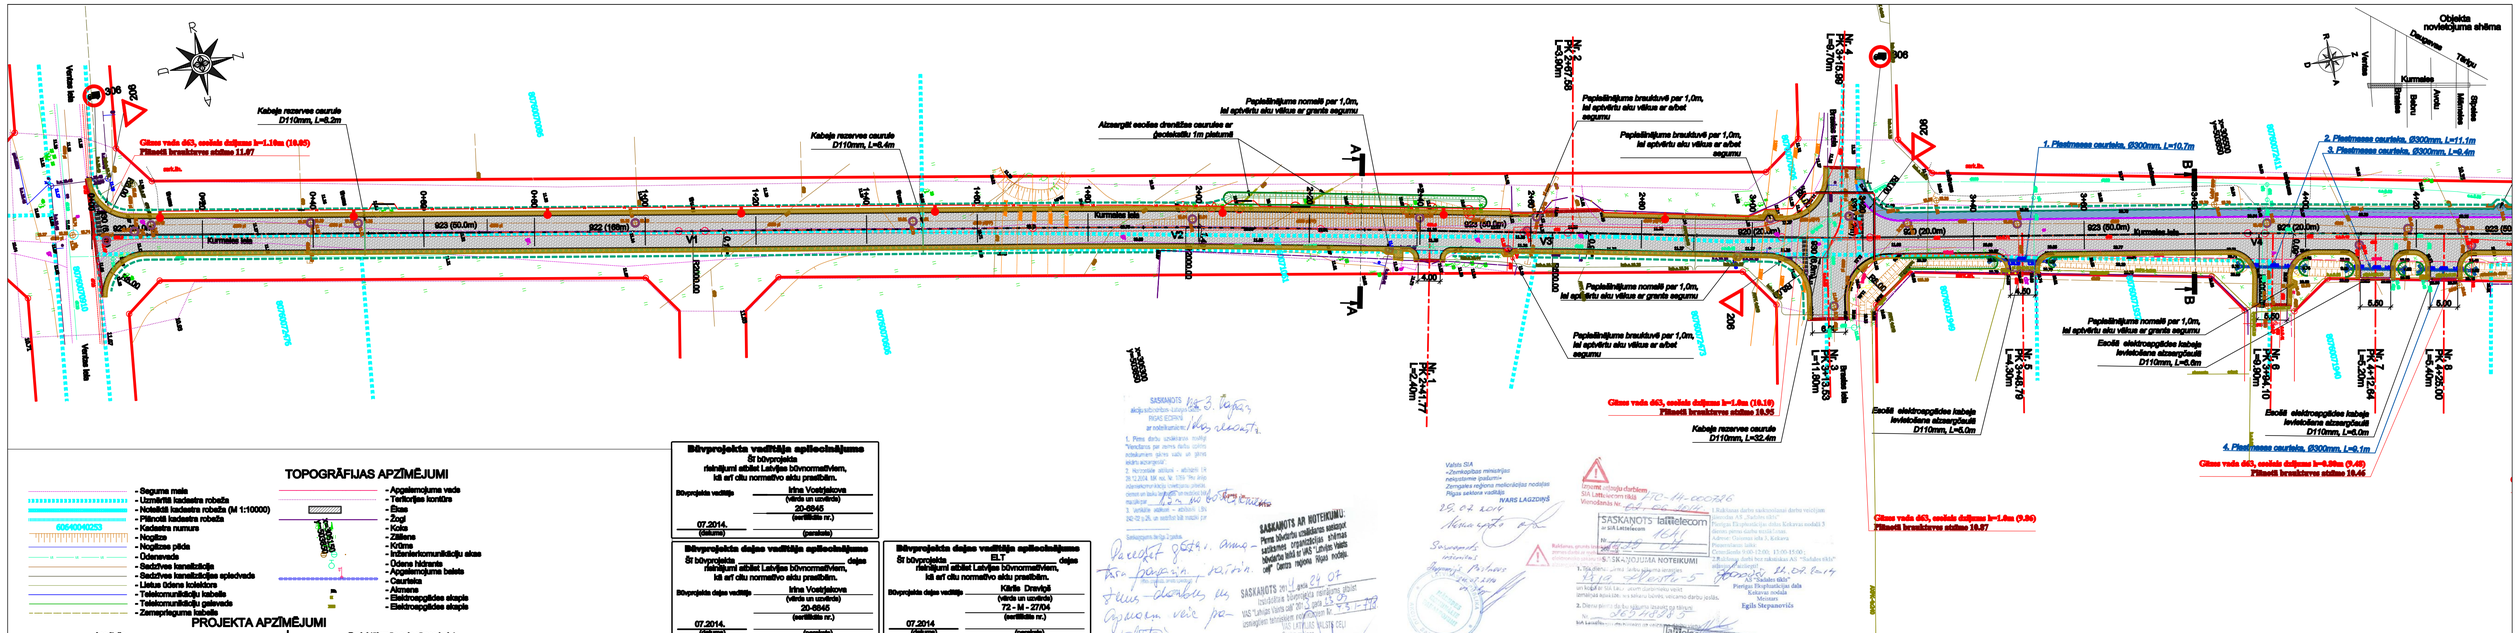
Kabeļa rezerves cauruļe D110mm, L=6.2m
Gāzes vada ø63, sadalās daļējums h=1.16m (10.65)
Plānotā brauktuves atsāne 11.67
Kabeļa rezerves cauruļe D110mm, L=6.4m
Atzeltgāti esošas drenāžas caurules ar ļaužskatīšu 1m platumā
Papildinājums nomelš par 1,0m, lai apbrīvētu aku vāku ar granīta segumu
Papildinājums brauktuvē par 1,0m, lai apbrīvētu aku vāku ar asfalta segumu
Papildinājums brauktuvē par 1,0m, lai apbrīvētu aku vāku ar asfalta segumu
Papildinājums nomelš par 1,0m, lai apbrīvētu aku vāku ar granīta segumu
Papildinājums brauktuvē par 1,0m, lai apbrīvētu aku vāku ar asfalta segumu
Gāzes vada ø63, sadalās daļējums h=1.6m (10.19)
Plānotā brauktuves atsāne 10.95
Kabeļa rezerves cauruļe D110mm, L=52.4m
Gāzes vada ø63, sadalās daļējums h=1.6m (9.86)
Plānotā brauktuves atsāne 10.87
1. Plastmasas cauruļvads, Ø300mm, L=10.7m
2. Plastmasas cauruļvads, Ø300mm, L=11.1m
3. Plastmasas cauruļvads, Ø300mm, L=9.4m
4. Plastmasas cauruļvads, Ø300mm, L=9.1m
Gāzes vada ø63, sadalās daļējums h=1.95m (9.46)
Plānotā brauktuves atsāne 10.46
Papildinājums nomelš par 1,0m, lai apbrīvētu aku vāku ar granīta segumu
Esošā elektroapgādes kabeļa ievietošana aizsargcaurulē D110mm, L=6.0m
Esošā elektroapgādes kabeļa ievietošana aizsargcaurulē D110mm, L=6.0m
Esošā elektroapgādes kabeļa ievietošana aizsargcaurulē D110mm, L=6.0m
Objekta novietojuma shēma
Ventas iela
Kurmales
Tārķu
Bāku
Avotu
Mārmales
Stipeles
Stipeles leisā
Kurmales iela
Ventas iela
Brankas iela
Nr.1 L=4.70m
Nr.2 L=47.58
Nr.3 L=11.53
Nr.4 L=11.53
Nr.5 L=44.30m
Nr.6 L=44.76
Nr.7 L=44.30m
Nr.8 L=44.10
Nr.9 L=45.20m
Nr.10 L=44.40m
Nr.11 L=44.25
Nr.12 L=2.40m
Nr.13 L=2.40m
Nr.14 L=2.40m
Nr.15 L=2.40m
Nr.16 L=2.40m
Nr.17 L=2.40m
Nr.18 L=2.40m
Nr.19 L=2.40m
Nr.20 L=2.40m
Nr.21 L=2.40m
Nr.22 L=2.40m
Nr.23 L=2.40m
Nr.24 L=2.40m
Nr.25 L=2.40m
Nr.26 L=2.40m
Nr.27 L=2.40m
Nr.28 L=2.40m
Nr.29 L=2.40m
Nr.30 L=2.40m
Nr.31 L=2.40m