

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

10.07.2013.

Nr. 27.3-22/2196

SIA „Belss”

21.06.2013.

Nr. 04/2106

Kalvenes ielā 22A, Rīgā, LV-1058

Projekta „Bašēnu ceļa no P-132, C-13, Dzirciema
ielas rekonstrukcija” izstrādei Mārupes novadā

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – a/s “Latvijas Gāze”) informē, veicot minētā
skiču projekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos augstā spiediena ($P < 1,2$ MPa un $P < 0,6$ MPa), vidējā spiediena ($P < 0,4$ MPa) un zemā spiediena gāzesvadus.
Informāciju par sadales gāzesvadiem un to iekārtām darba kārtībā uzzināt AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
2. Gāzesvadu armatūru kapes jāsaglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ vai jāpazemina; kondensāta savācēju caurules jāpagarina vai jāsaīsina.
3. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
4. Gāzes bīstamos darbus var veikt AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa.
5. Izstrādājot projektu paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvada izvietojumam ielas sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
6. Topogrāfija jāaskaņo AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
7. Izstrādāto projektu saskaņot AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī un AS “Latvijas Gāze” Projektu saskaņošanas daļā, iesniegt tai projekta eksemplāru digitālā veidā (dwg.).
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.


Pielikumā gāzesvadu shēma – 2 lapas.

Komercpilnvarnieks
AS „Latvijas Gāze”
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs



U. Kocers

Rālis - 1. lapa

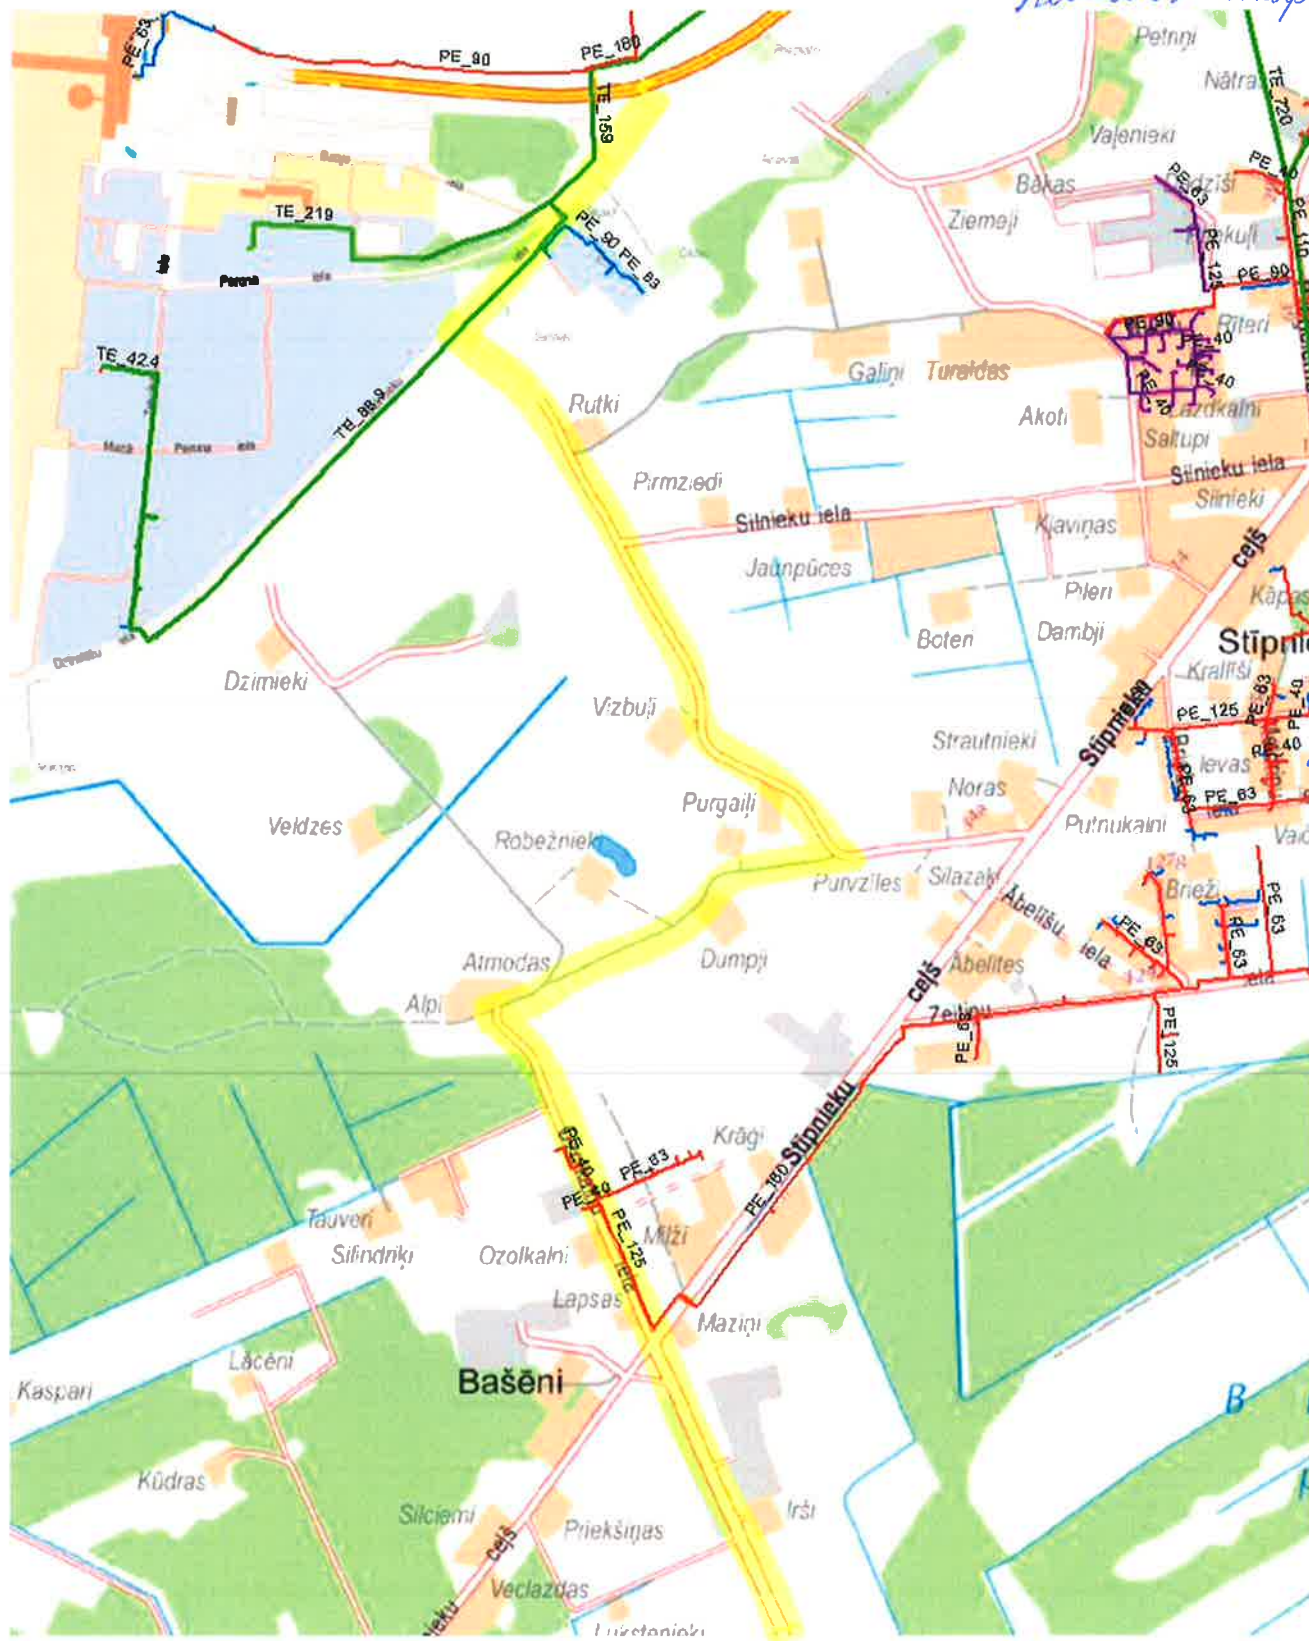

Reliņš - 2. lapa

