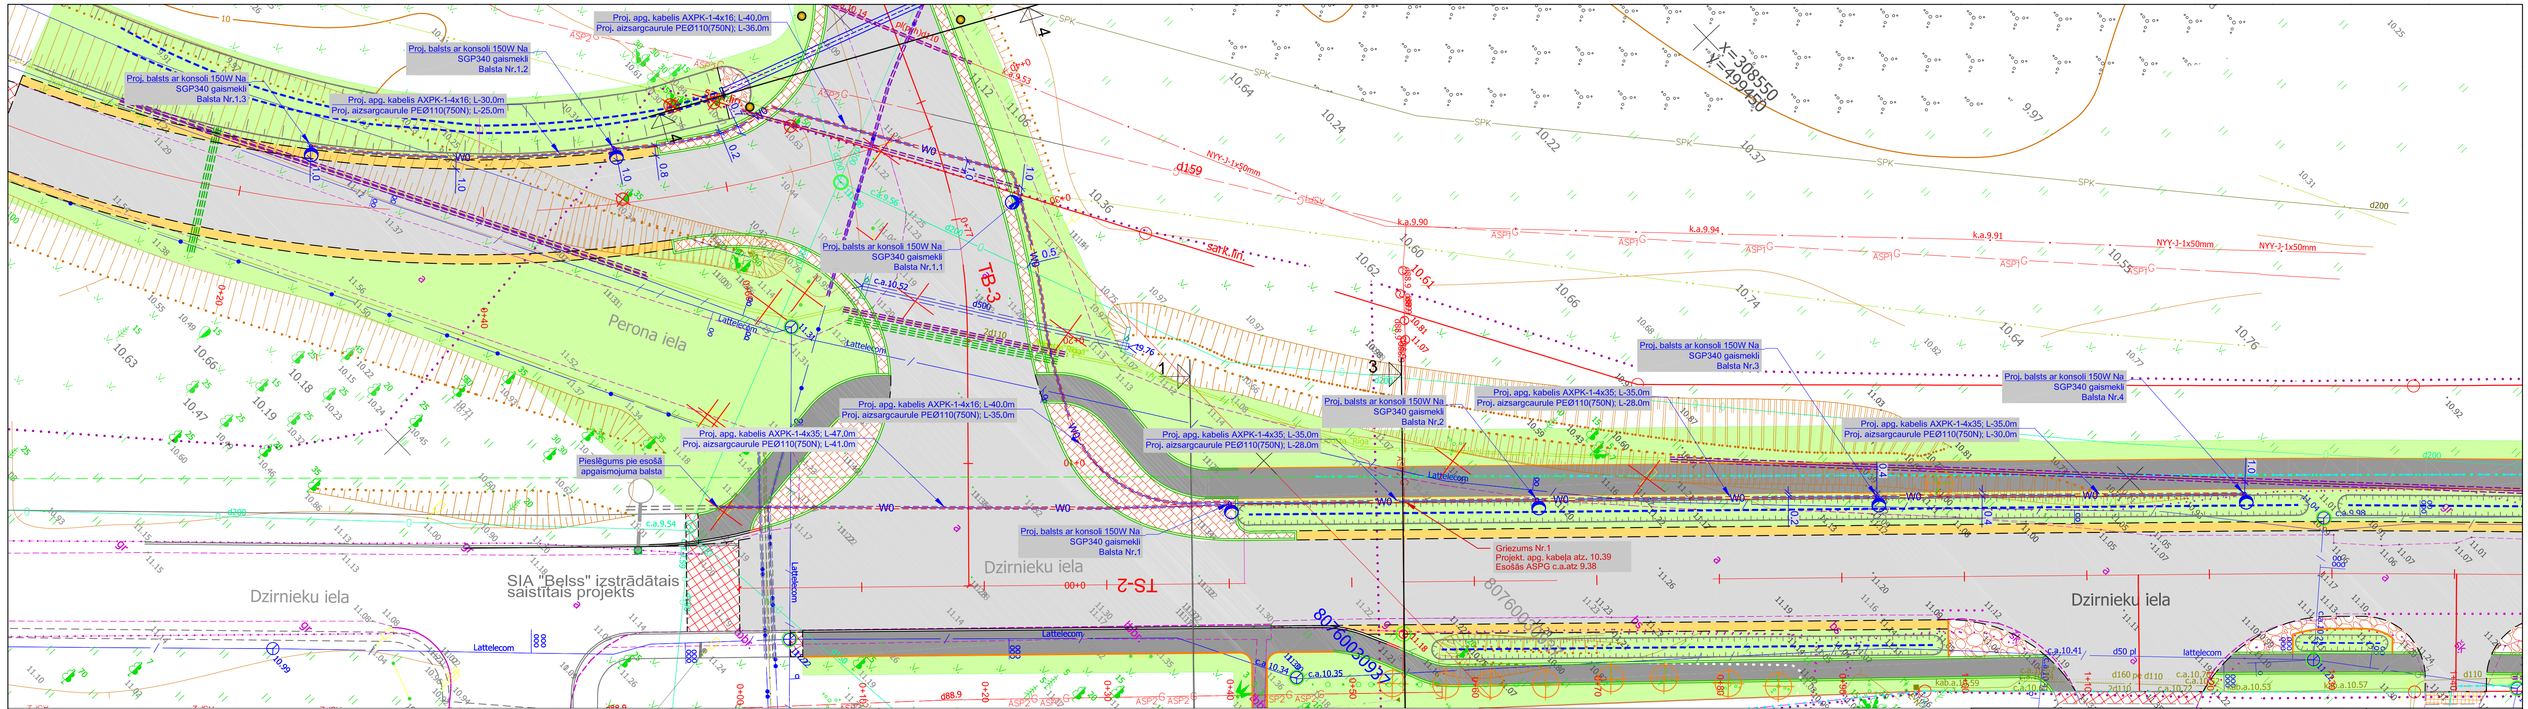
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L-40,0m
Proj. aizsargcaurule PE Ø110(750N); L-36,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.1,2
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.1,3
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L-30,0m
Proj. aizsargcaurule PE Ø110(750N); L-25,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.1,1
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x16; L-40,0m
Proj. aizsargcaurule PE Ø110(750N); L-35,0m
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-47,0m
Proj. aizsargcaurule PE Ø110(750N); L-41,0m
Pieslēgums pie esošā apgaismojuma balsta
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.1
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PE Ø110(750N); L-28,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.2
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PE Ø110(750N); L-28,0m
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.3
Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli Balsta Nr.4
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35,0m
Proj. aizsargcaurule PE Ø110(750N); L-30,0m
Griezums Nr.1
Projekt. apg. kabeļa atz. 10,39
Esošās ASPG c.a.atz 9,38
Perona iela
Dzirnieku iela
Dzirnieku iela
Dzirnieku iela
SIA "Belss" izstrādātais saistītais projekts
TS-2
TS-3
Lattelecom
Lattelecom
Lattelecom
lattelecom
NYY-J-1x50mm
NYY-J-1x50mm
NYY-J-1x50mm
sark.kri.
d159
d200
d200
d200
d110
d50 pl
d160 pe d110
2d110
W0
W0
W0