



## Aizbīdņu kapes uzstādīšana

## AIZBĪDŅA KAPE ZAĻAJĀ ZONĀ

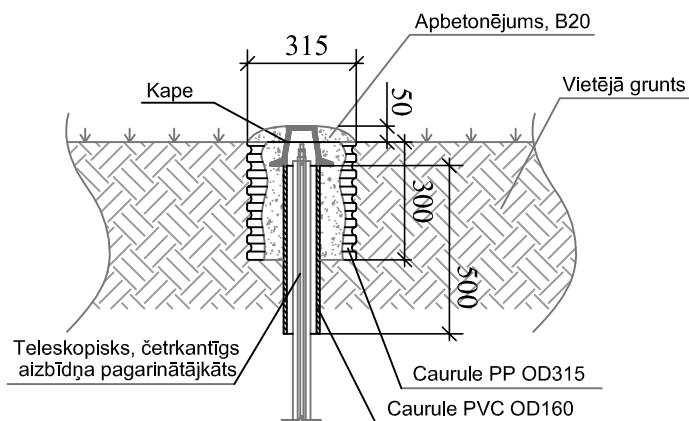

## Ūdensvada pieslēgums

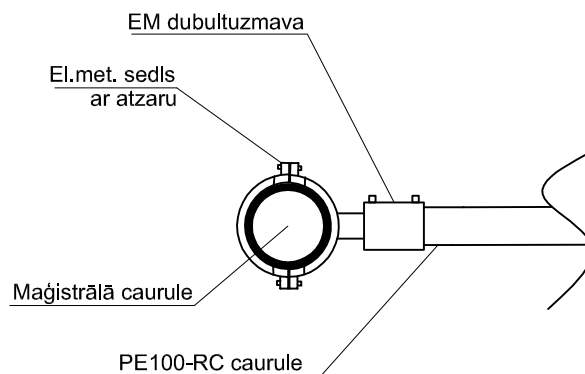

### Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
3. Kapes apbetonējumam izmantot B25 klases betonu ar ūdenscaurlaidības marku W10 un salizturības marku F100.
4. Sacietējušam betonam jābūt tīram, mitram un ar līdzenu virsmu. Betona virsma jāattīra no jebkādiem netīrumiem, lai veidotu viendabīgu betona struktūru. Apstākļos, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra zemāka par  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  un minimālā zemākā par  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , izmantot betonēšanas paņēmienus, kas nodrošina betona nepieciešamo kvalitāti. betona sasalšana nav bīstama, ja betons sasniedzis 50% no projektētās stiprības un iztur ne mazāk par  $0.5\text{ kN/cm}^2$