


## Plūsmas mērītājakas DN1000 izbūve

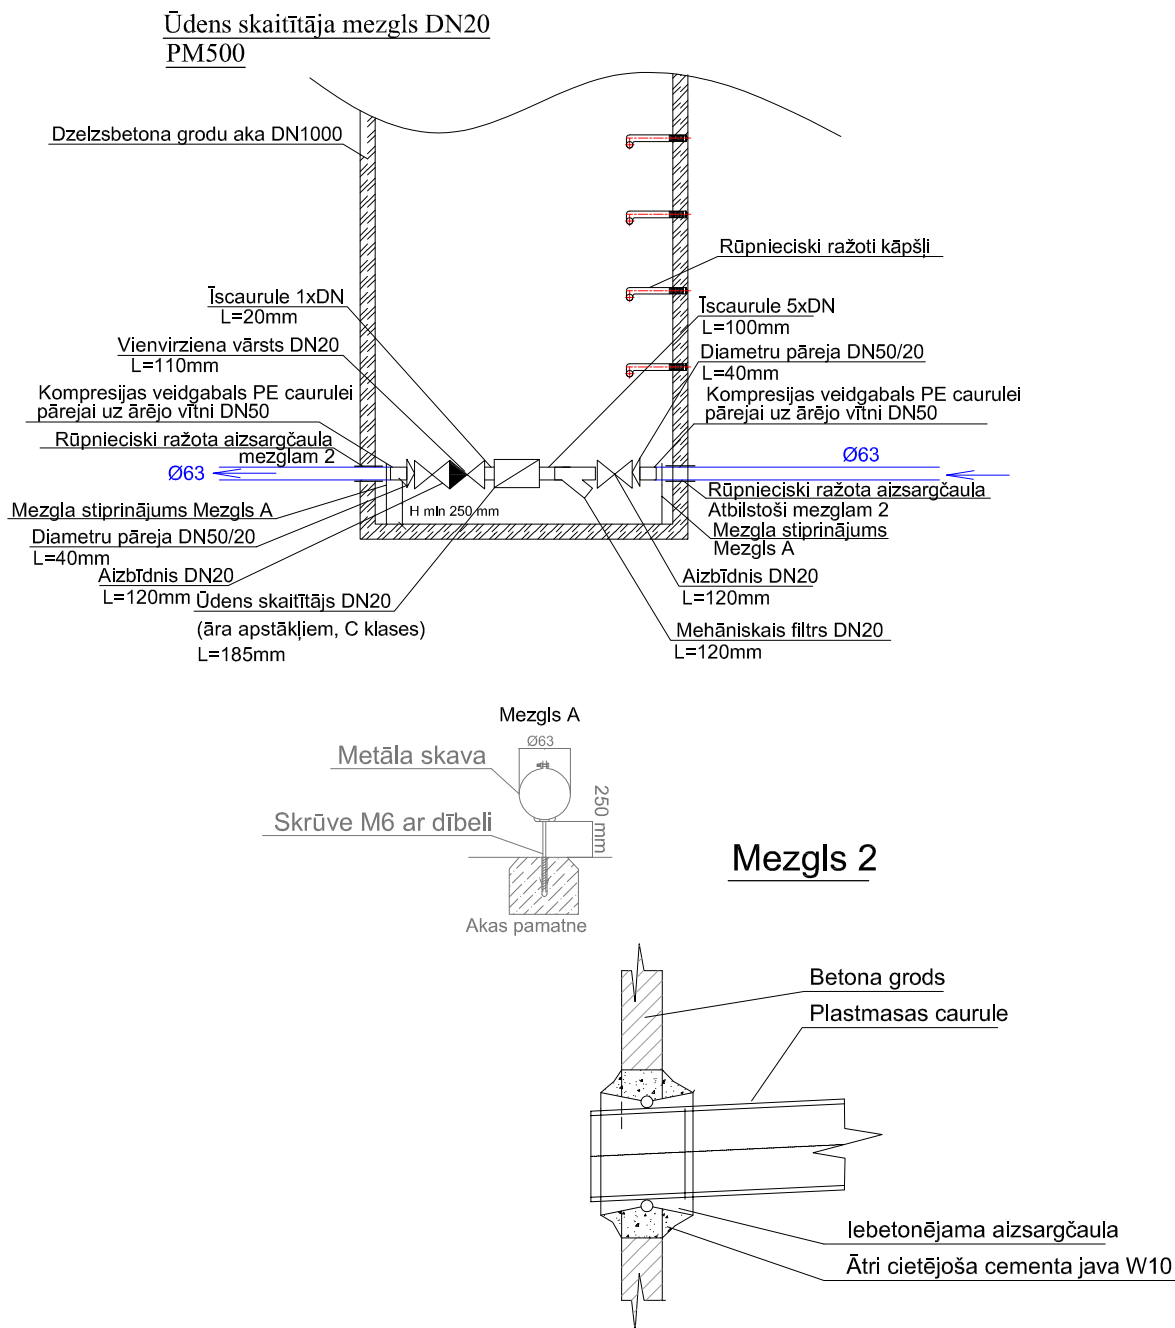

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
3. Aku izvietojumu un cauruļvadu iebūves dziļumu skatīt ŪKT sadaļas ģenplānos un garenprofilos
4. Akas vāka konstrukciju skatīt atkarībā no akas uzstādīšanas segumā.
5. Aizbīdņi, vienvirziena vārsts un ūdens skaitītājs akā nostiprināti ar atbilstoši Mezglam A.
6. Zem mezгла jābūt min 25cm brīvai telpai montāžas un demontāžas dabu veikšanai.
7. Ūdens skaitītāja mezgls tiek nostiprināts ar metāla skavām akas pamatnes.