


uz 2.stāvu
Zgab. d=50mm
uturni, pašsaguma
4kab. JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8
no grīdas līdz griestiem
1kab. EUROSAFE 2x1 kab. kanāls DLP 65x150

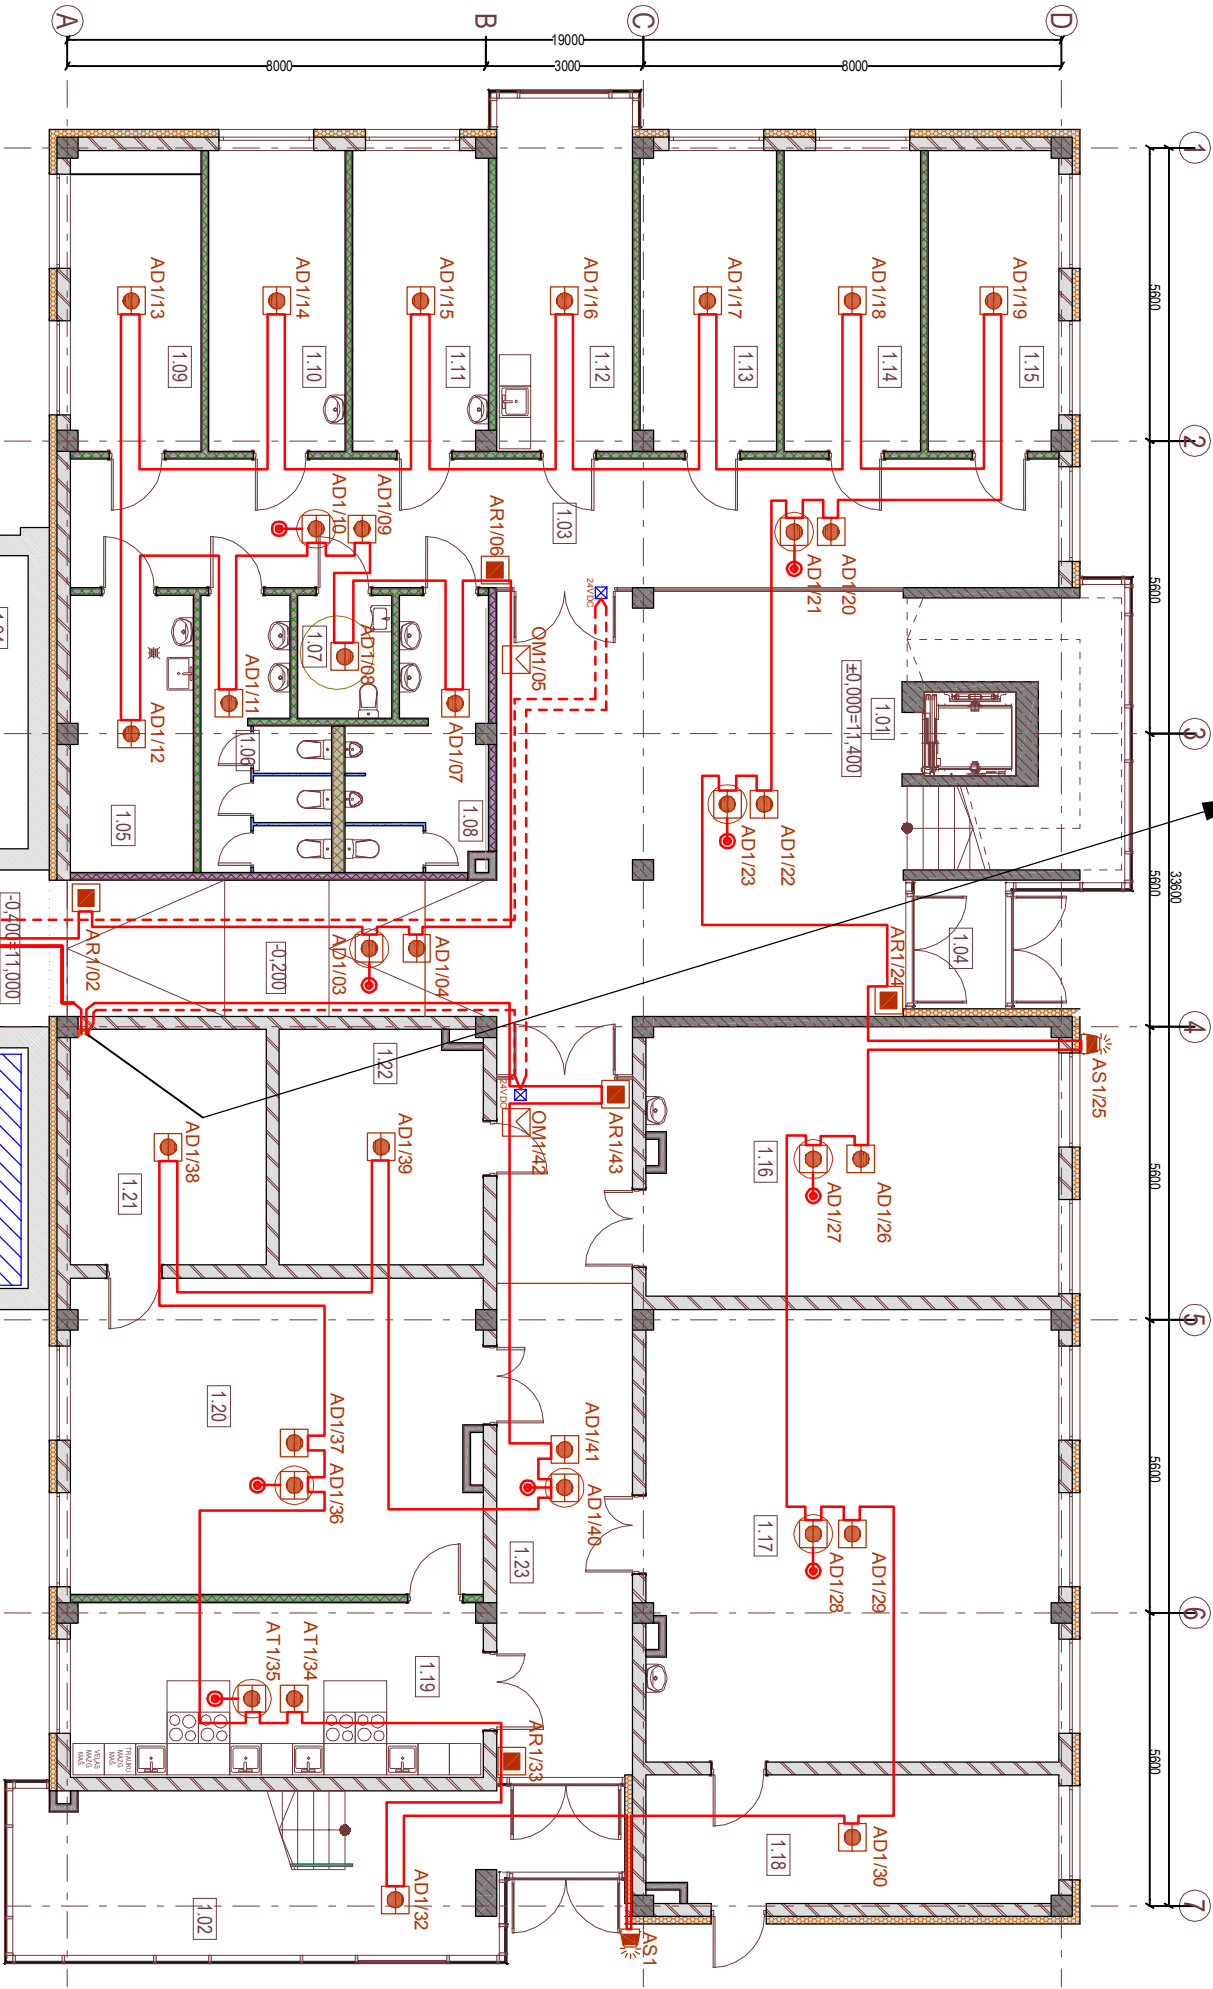

ESOŠA UAS SISTĒMA

ESOŠA UAS SISTĒMA

skatīt projekta lapu UAS-3

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Plaība, m²
1.01	Kāpņu telpa Nr.1, Halē	131.4
1.02	Kāpņu telpa Nr.2	35.9
1.03	Gaišiens	46.3
1.04	Vāģveits	4.2
1.05	Uzkopšanas inventāra telpa	12.1
1.06	WC	11.2
1.07	WC cilvēkiem ar kustību traucējumiem	4.2
1.08	WC	11.4
1.09	Sociālā pedagoģijas kabinets	14.4
1.10	Logopēdijas kabinets	15.0
1.11	Logopēdijas kabinets	15.0
1.12	Apdūšanas telpa	17.5
1.13	Psīholoģijas kabinets	15.0
1.14	Psīholoģijas kabinets	15.0
1.15	Sociālā pedagoģijas kabinets	14.4
1.16	Auslīšanas kabinets	41.0
1.17	Zāļu mācību telpa	68.5
1.18	Zāļu mācību telpa	19.8
1.19	Mēleņu mācību telpa	28.3
1.20	Mēleņu mācību telpa	47.7
1.21	Mēleņu mācību telpa	17.7
1.22	Mēleņu mācību telpa	17.0
1.23	Gaišiens	34.7
1.24	Silumapgādes telpa	22.3
1.25	Elektriskās telpa	12.8
1.26	Saimniecības inventāra telpa	23.8
Kopējā telpu platība		698.6
Kopējā telpu platība		2530.4

UAS

- Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas kontroles panelis

- Adrešu detektors

- Adrešu detektors virs piekār. griestiem

- Adrešu rokas darbības detektors

- Adrešu ugunsgrēka trauksmes sīfera ar strobu

- Adrešu vadības / kontroles modulis ar cilpas īsslēguma izolatoru

- Adrešu detektoru pamatne ar cilpas īsslēguma izolatoru

- Signalizācijas sistēmas kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8

- Kabelis EUROSAFE 2x1

- Komunikācijas kabeļi

IEKĀRTU MĀRKĒJUMA ATŠĪFĒJUMS:

AD1/19 - Adrešu detektors/modulis

Detektor/modula numurs adrešu cilpā

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas adrešu cilpas numurs

Detektor/modula apzīmējums - AD adrešu adrešu detektors

AT-adrešu rokas darbības detektors

AS-adrešu trauksmes sīfera

OM-adrešu vadības modulis

IM-adrešu kontroles modulis

SIA "NCS LV"		Pasūtītājs:		Projekta daļa: UAS	
Dirzmaņu ielā 8-1, Rīga, LV-1012		SIA "Ozols & Būv, arhitektu birojs"			
Tēl.: +371 67306275 faks: +371 67306276		Kl. Valdemāra ielā 22-2			
		Ie./faksa 07294655			
		Objekts:		Stādīja	
		Mācības vidusskolas jaunais mācību korpus		Lapa	
		Būvpr. d vad.		BP	
		R. Sadošskis		UAS-2	
		R. Indrāns		-	
		Zatradāja		23.10.2015	
				1. stāva plāns.	
				Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas	
				iekārtu sistēma.	
				Pasūtītājs:	
				Mērogs	
				PR 15/468	
				Arhivā Nr.	