
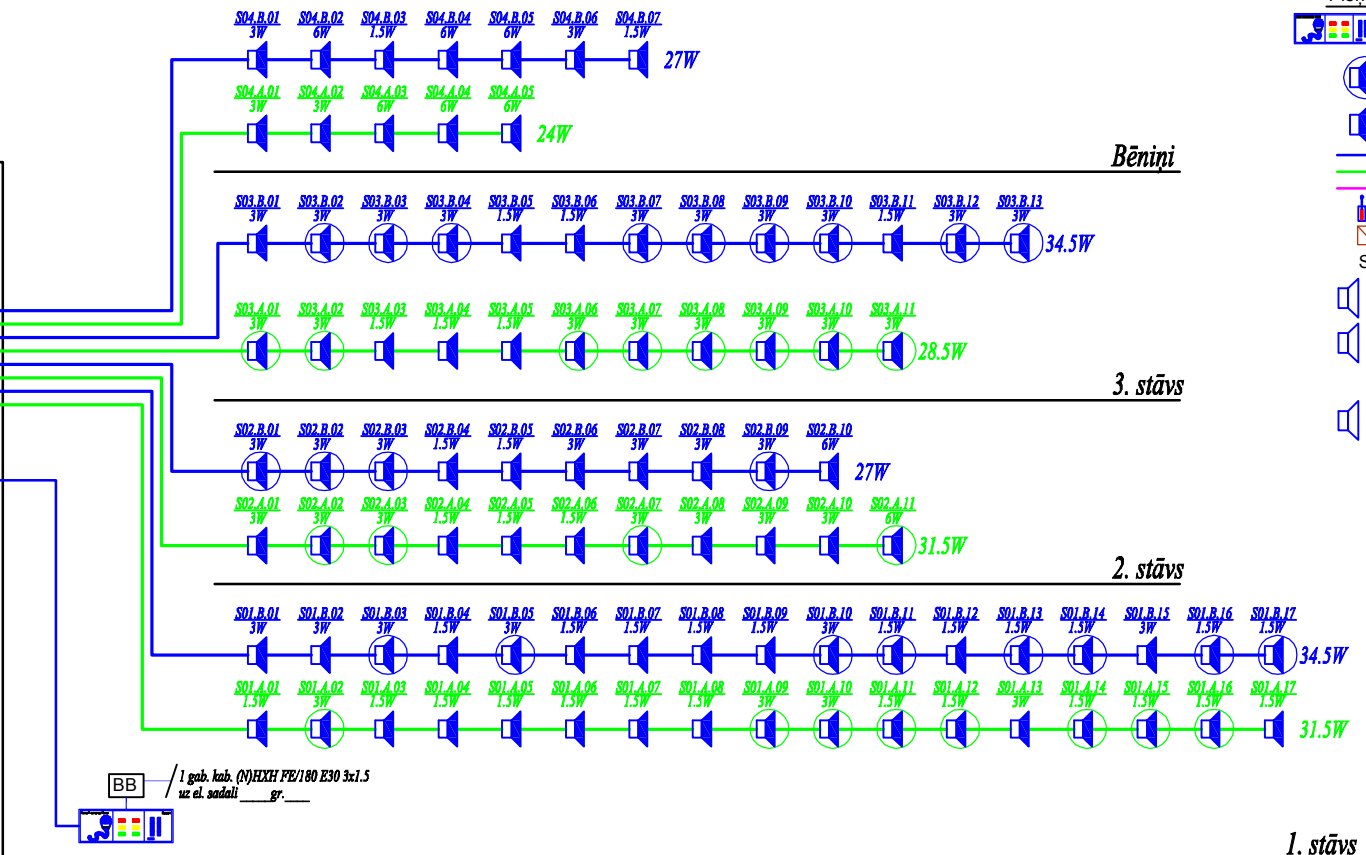
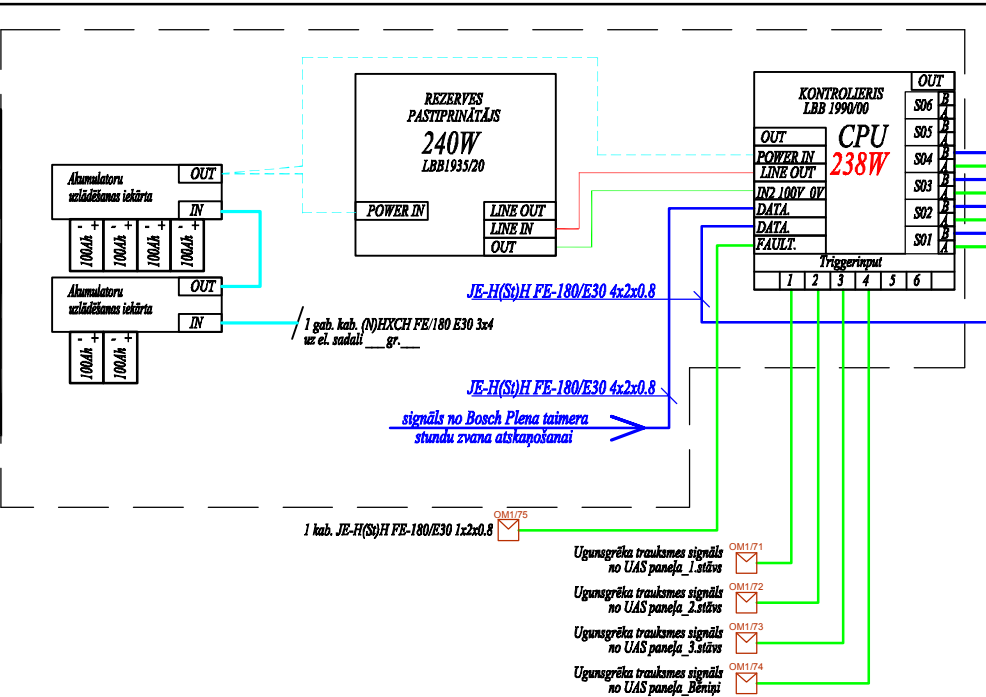


1. stāvs

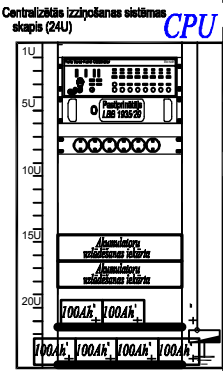

- Pieņemtie apzīmējumi:
- Attālinātās vadības izziņošanas sistēmas panelis ar mikrofonu
 - Griestos iebūvēts skaļrunis
 - Virsapmetuma skaļrunis
 - Kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x1.0, A līnija
 - Kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x1.0, B līnija
 - Kabelis FTP (4x2x0.5) Cat5e
 - Mikrofons ar vadības pultī
 - UAS sistēmas adresu vadības / kontroles modulis
- Skaļruņu marķējums:
- A līnijas skaļruņi
 - B līnijas skaļruņi
 - Skaļruņa zonas numurs
 - Komutatora A vai B izeja
 - Skaļruņu kārtas numurs zonā
 - Skaļruņa nominālā jauda W

SIA "NCS LV" Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012 Tālr. +371 67506275 fax. +371 67506276				Pasūtītājs : SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs" Kc. Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853				Projekta sadaļa : 3ESS			
Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus Kantora iela 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons				Struktūrshēma. Principiālā slēguma shēma.				Stadija	Lapa	Lapas izmaiņa	
Būvpr. d. vad. R. Sadovskis 23.10.2015				Pasūtītājs : Mērogs				BP	3ESS-7	-	-
Izstrādāja R. Indrāns 23.10.2015				PR 15/468				b/m			

Šis risinājums ir SIA "NCS LV" īpašums. Autorizācijas pieprasījums SIA "NCS LV" un šis risinājums ir izstrādāts ar nosaukumu, kas tam netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez rakstveida SIA "NCS LV" piekrišanas.