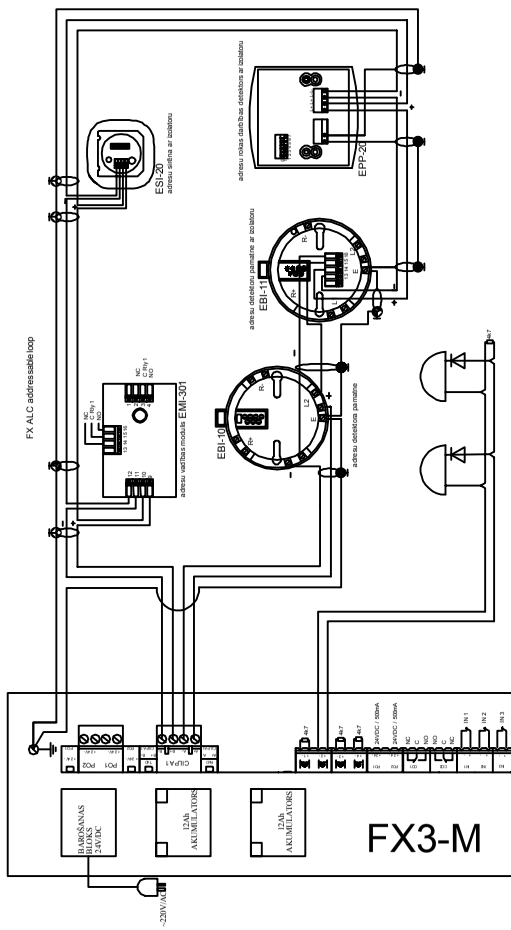

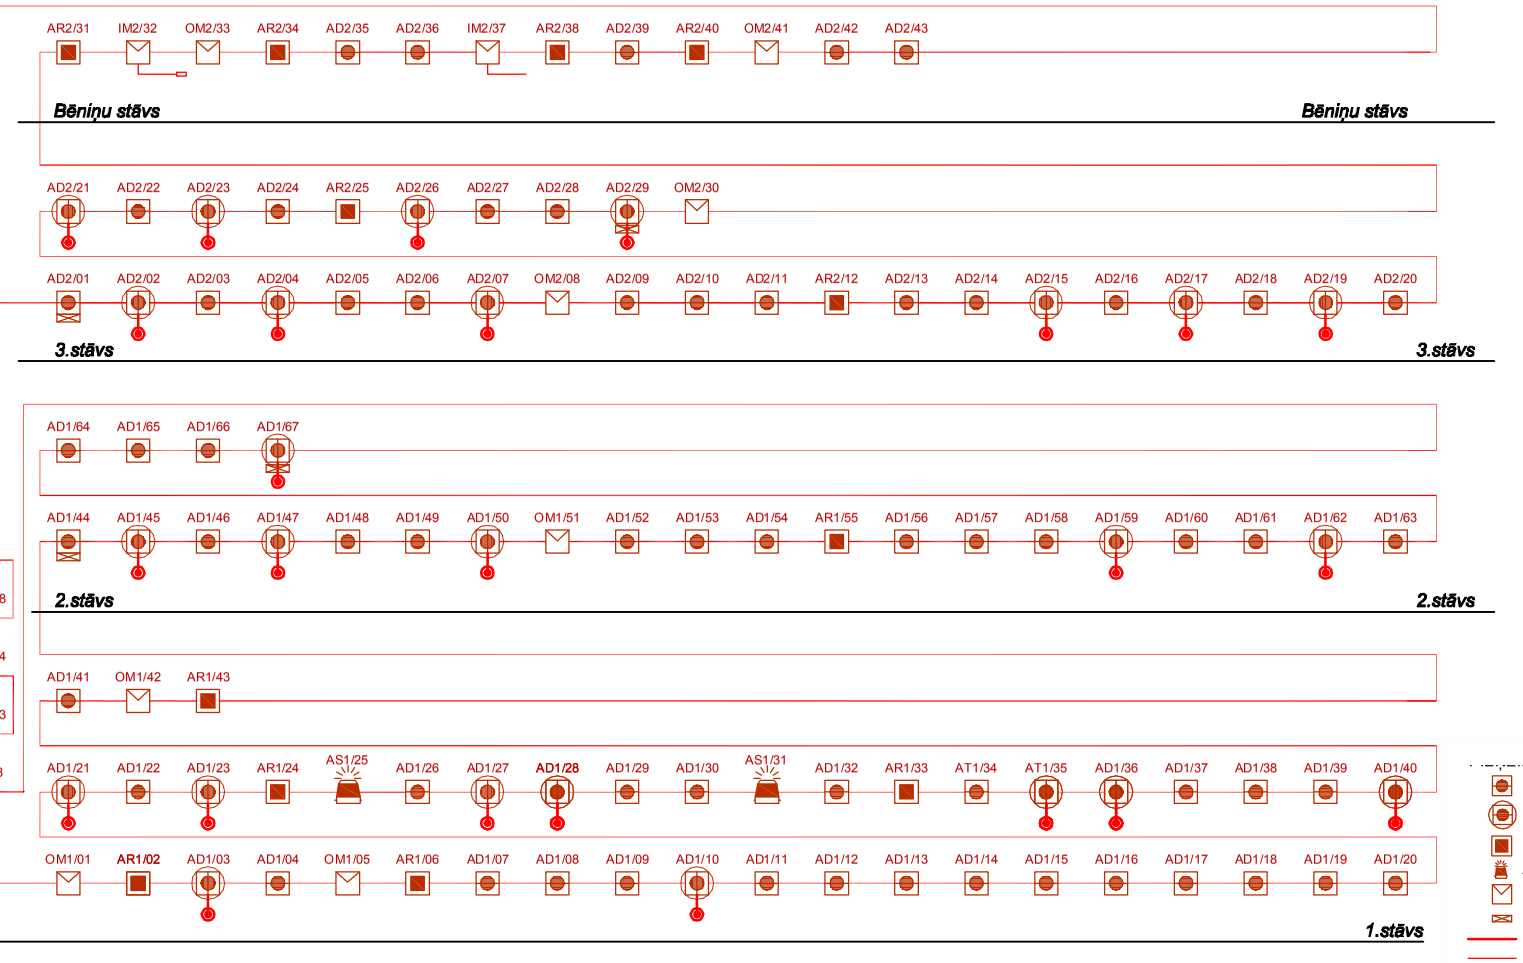

vadības un kontroles moduļus.
Izvietojumu un pielietojumu precizēt pēc attiecīgās sistēmas izveides

Vadības moduļa pieslēguma shēma

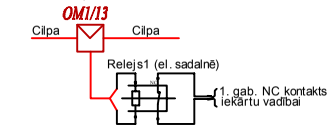

Vadības un kontroles moduļu pielietojuma tabula

Adrese, tips	Pielietojums
OM1/01	- 1.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM1/05	- 1.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM1/42	- 1.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM1/51	- 2.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM1/71	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšanas vadības modulis (1.stāvs)
OM1/72	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšanas vadības modulis (2.stāvs)
OM1/73	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšanas vadības modulis (3.stāvs)
OM1/74	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšanas vadības modulis (Bēniņi)
IM1/75	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas stāvokļa kontroles modulis
IM1/76	- Esošās UAS sistēmas stāvokļa kontroles modulis (TRAUKSME
IM1/77	- Esošās UAS sistēmas stāvokļa kontroles modulis (BOJĀJUMS
OM1/77	- Esošās UAS sistēmas trauksmes aktivizēšana
OM2/08	- 3.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM2/30	- Lifta vadības skapja vadības modulis
IM2/32	- Termokabeļa PROTECTOWIRE (griestos) stāvokļa kontroles modulis
OM2/33	- Ventilācijas agregāta (ventilatora P1)atslēgšanas vadības modulis
IM2/37	- Termokabeļa PROTECTOWIRE (griestos) stāvokļa kontroles modulis
OM2/41	- Ventilācijas agregāta PN1 atslēgšanas vadības modulis

- Adrešu detektors
- Adrešu detektors virs piekar. griestiem
- Adrešu rokas darbības detektors
- Adrešu ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu
- Adrešu vadības / kontroles modulis ar cilpas īsslēguma izolātoru
- Adrešu detektoru pamatne ar cilpas īsslēguma izolātoru
- Signalizācijas sistēmas kabelis JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8
- Termokabelis PROTECTOWIRE 68°

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠIFRĒJUMS:

AD1/19 - Adrešu detektors/modulis
- Detektora/moduļa numurs adsrešu cilpā
- Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas adrešu cilpas numurs
- Detektora/moduļa apzīmējums - AD adrešu dūmu detektors
  AT-adrešu siltuma detektors
  AR-adrešu rokas darbības detektor
  AS-adrešu trauksmes sirēna
  OM-adrešu vadības modulis
  IM-adrešu kontroles modulis

SIA "NCS LV"
Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012
Tālr. +371 67506275 fax. +371 67506276

Pasūtītājs :
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"
Kr. Valdemāra iela 22-2
tel./ faks.67284853

Projekta daļa : UAS

Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons	Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
	BP	UAS-7	-	-
Būvpr. d. vad. R. Sadovskis 23.10.2015				
Izstrādāja R. Indrāns 23.10.2015	Pasūtījums :	Mērogs		
Struktūrshēma. Principiālā slēguma shēma.	PR 15/468	b/m		
		Aiviva Nr.		

Šis rasējums ir SIA "NCS LV" īpašums. Autortiesības pieder SIA "NCS LV" un šis rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajas personai bez iepriekšējas SIA "NCS LV" piekrišanas.