GĀZESVADA AIZSARDZĪBA

Paralēli izvietotā gāzesvada aizsardzība

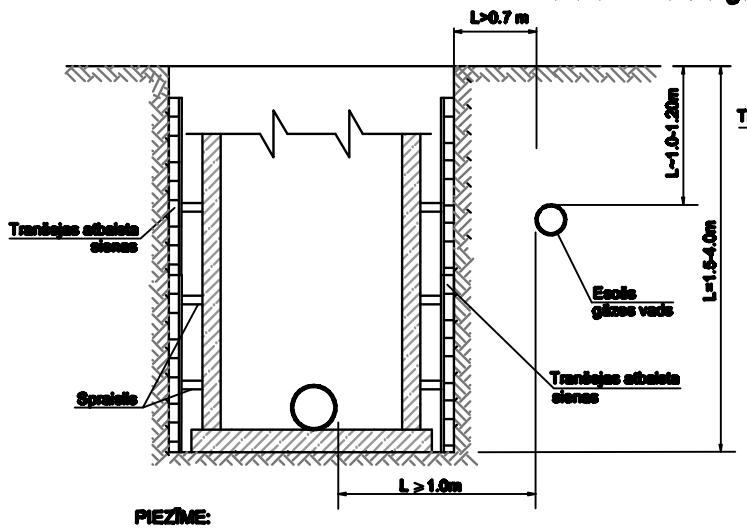

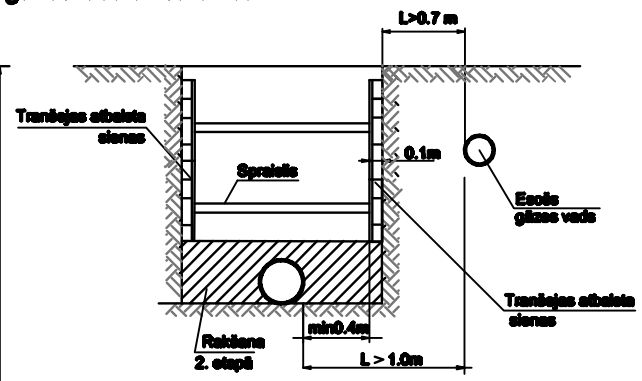

PIEZĪME:

1. Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošam gāzes vadam tuvāk par 1.5 m, darbi veicami šaurajā tranšejā (platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.6m (tranšejas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšejas atbalstsienām.
2. Pie būvbedres attāluma no gāzes vada 0,5 m (minimālais), nepieciešama gāzes vada atrakšana un aizsardzība (Variants A). Pie būvbedres attāluma no gāzes vada >0,5 m gāzes vada atrakšana nav nepieciešama, bet būvdarbi veicami šaurajā tranšejā ar tranšejas atbalstsienām (Variants B).
3. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšeju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garumam nepārsniedzot 10m.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atlikušās un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.

PIEZĪME:

1. Būvgrīvja nogāžu nostiprināšanai var izmantot veirogu stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos stiprinājumus.
2. Nepieciešamā slodze tranšejas atbalsta sienu iegremdēšanai sastādīs no 34 līdz 44 kN/m2
3. Atbalsta sienu izmēri :
   - platkanes augstums no 1,0 m līdz 2,4 m,
   - platkanes garums no 2,0 m līdz 3,0 m
4. Gāzes vada tuvumā tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanā neizmantot vibrācijas metodi

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

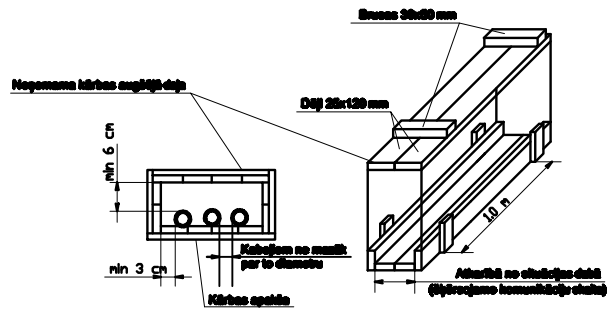

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

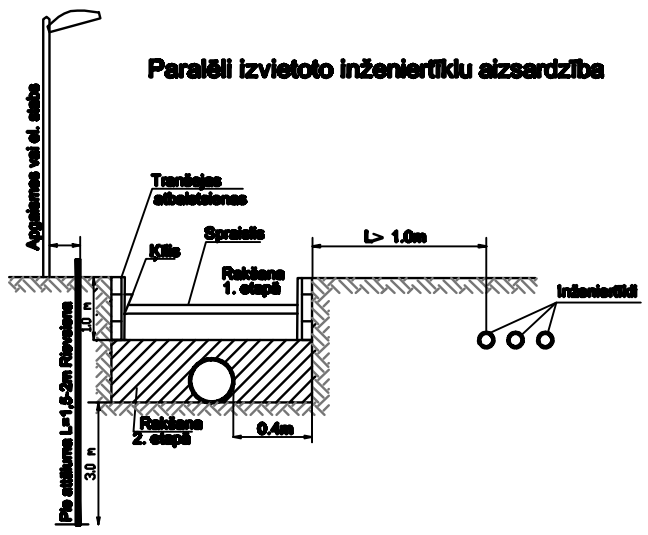

PIEZĪME:

Pie attāluma L 1.0 m no būvgrīvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

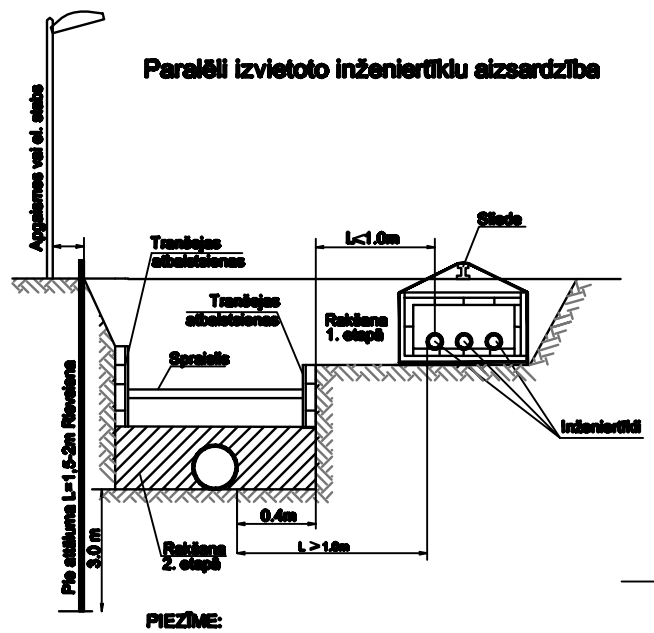

PIEZĪME:

1. Pie attāluma L <1.0 m no būvgrīvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

Piezīmes:
1. Iebraukt un izbraukšana komunālajās ekspluatācijas pusdienā var tikt atcelti ar Rūpniecības aizsardzības.
2. Ja konstatēti ekspluatācijas pusdienā nav tīkli vietnes un tehniskie tīkli ir bojāti vai tīklu posma komunālajos, tāvietās par saviem līdzekļiem veic bojājuma novēršanu (labošanu, pārbūvēšanu).

Pasūtītājs: Mārupes novada dome			*Rasējuma nosaukums:* GĀZESVADA AIZSARDZĪBA		
Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons					
	BPDV	A.GAILE	*Projekta stadija:*	B.P.	*Datums:* 01.06.2015
	INŽENIERIS	M.BULS	*Projekta daļa:*	ŪKT	*Mērogs:* B/M
			Rasējuma Nr.	ŪKT-7	*Projekta Nr.* mvsk2015
			Lapu sk.		*Fails:*

BOKS tīkli INŽENIERU BIROJS

Projektētājs: SIA "BOKS tīkli" Adrese: Rīga, Kr. Valdemāra iela 22- 3. Tālr./fakss 67375607