



GĀZES VADA GARENPROFILS

Mh 1:500; Mv 1:100

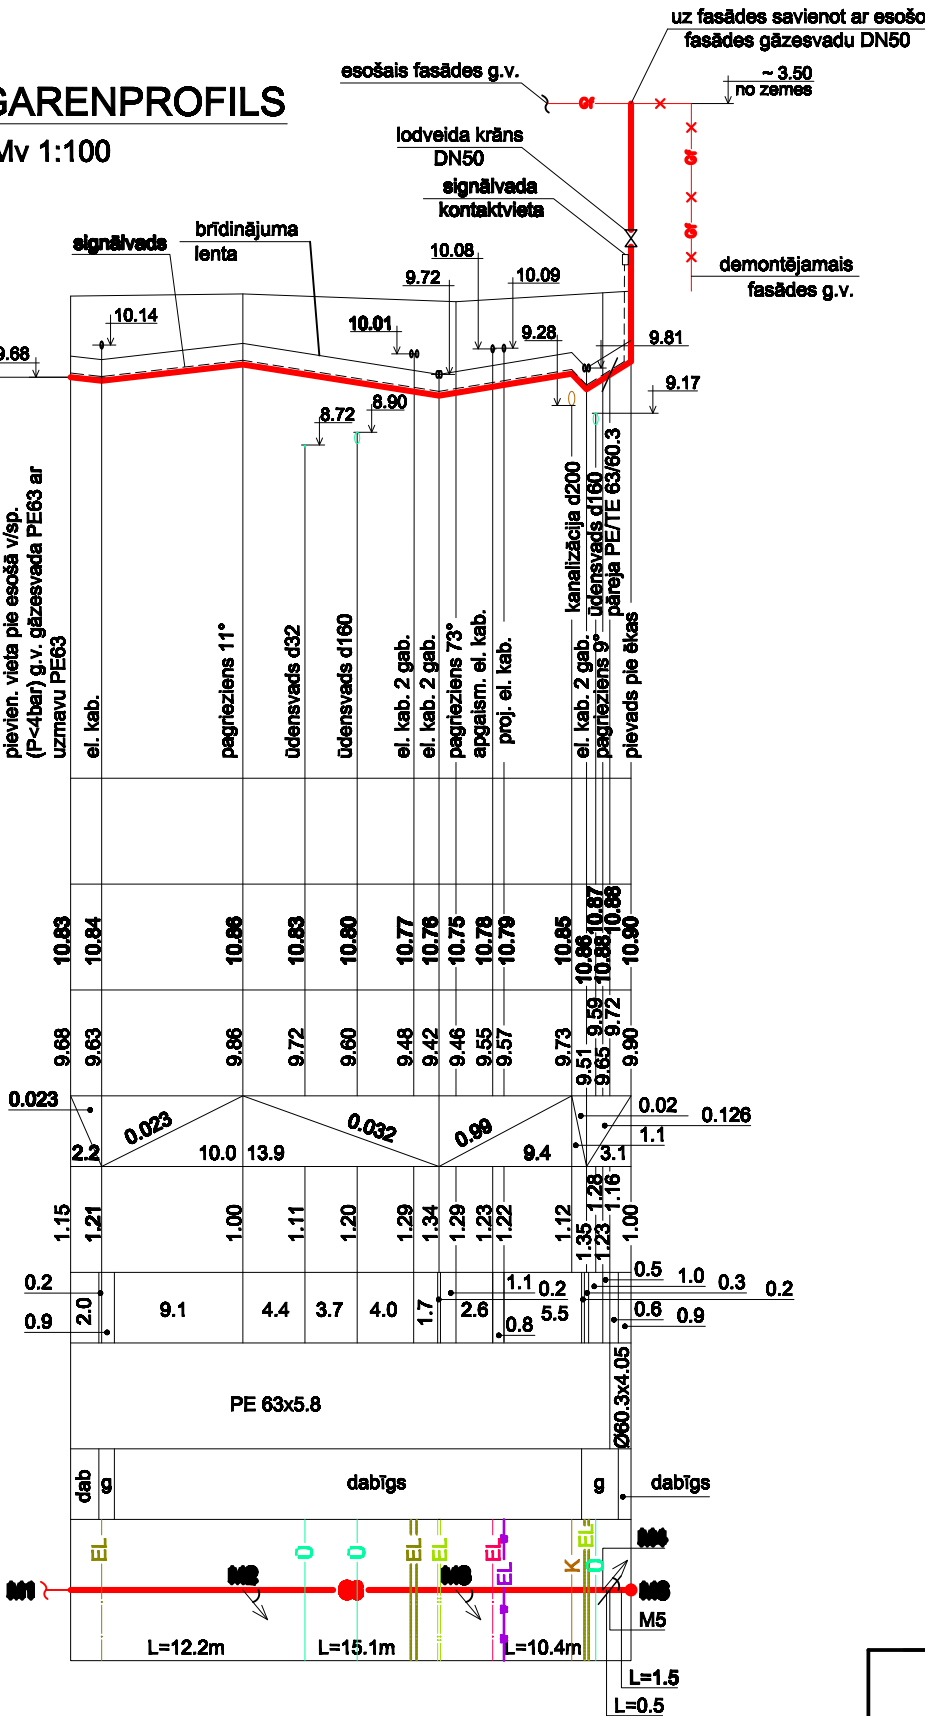

KABEĻU AIZSARDZĪBAS SHĒMA (b/m)

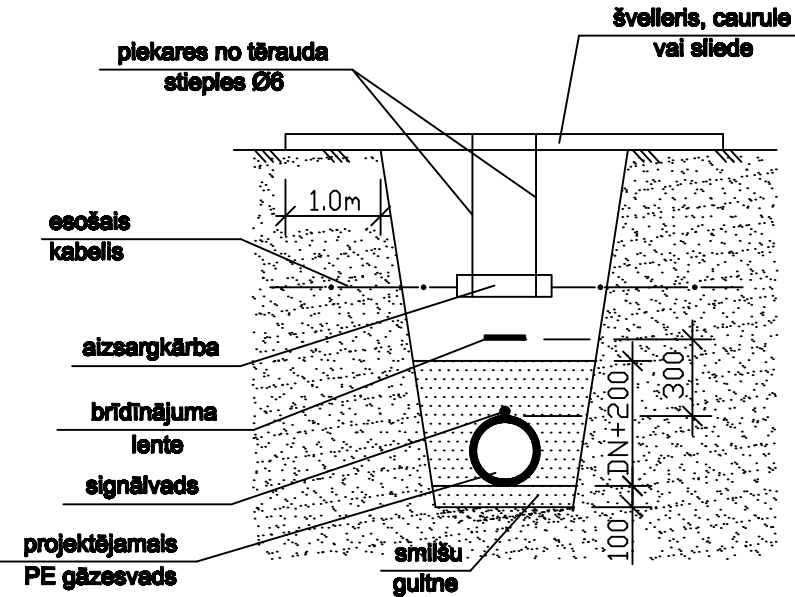

Projektējamā zemes virsmas atzīme, m	
Esošā zemes virsmas atzīme, m	
Gāzes vada virsmas atzīme, m	
Kritums, ‰	Garums, m
Gāzes vada iebūves dziļums, m	
Attālums, m	
Gāzes vada apzīmējumi un izolācijas tips	
Segums	
Gāzes vada izbūves shēma un attālumi starp mezgliem	

PIEZĪMES

- Gāzesvada pieslēgšanas vietas atzīmi precizēt uz vietās.
- Polietilēna gāzesvada brīdinājuma lentai jāatrodas 0.3m virs gāzesvada.
- Signālvads stiprināms pie gāzesvada. Signālvadu izvadīt virs zemes saskaņā ar esošajām prasībām.

				Pasūtītājs: Mārupes novada dome	Pas.Nr. 19-2015	Marka GAT
				Objekts: Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas projekts, 3.kārta - jaunais mācību korpus Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Mārupes novads	Stadija B.P.	Lapa 3
BDV	I. Baklāne	31.08.15.	Ārējie gāzesvadu tīkli			
Projekt.	I. Baklāne	31.08.15.				
				Gāzesvadu garenprofils Mh 1:500; Mv 1:100 Specifikācija un darbu apjomi		
				SIA „BB ENERGY”		