


Siltuma slodze:

1. Apkures sistēma A_1 , $Q=25,0$ kW.
 2. Apkures sistēma A_2 , $Q=40,0$ kW.
 3. Apkures sistēma A_3 , $Q=40,0$ kW.
 4. Apkures sistēma A_4 , $Q=90,0$ kW.
 5. Apkures sistēma A_5 , $Q=50,0$ kW.
 6. Apkures sistēma A_6 , $Q=20,0$ kW.
 7. Ventilācijas sistēma V , $Q=50,0$ kW.
 8. Karstā ūdens sistēma $Q=180,0$ kW.
- Kopā: $Q=505,0$ kW

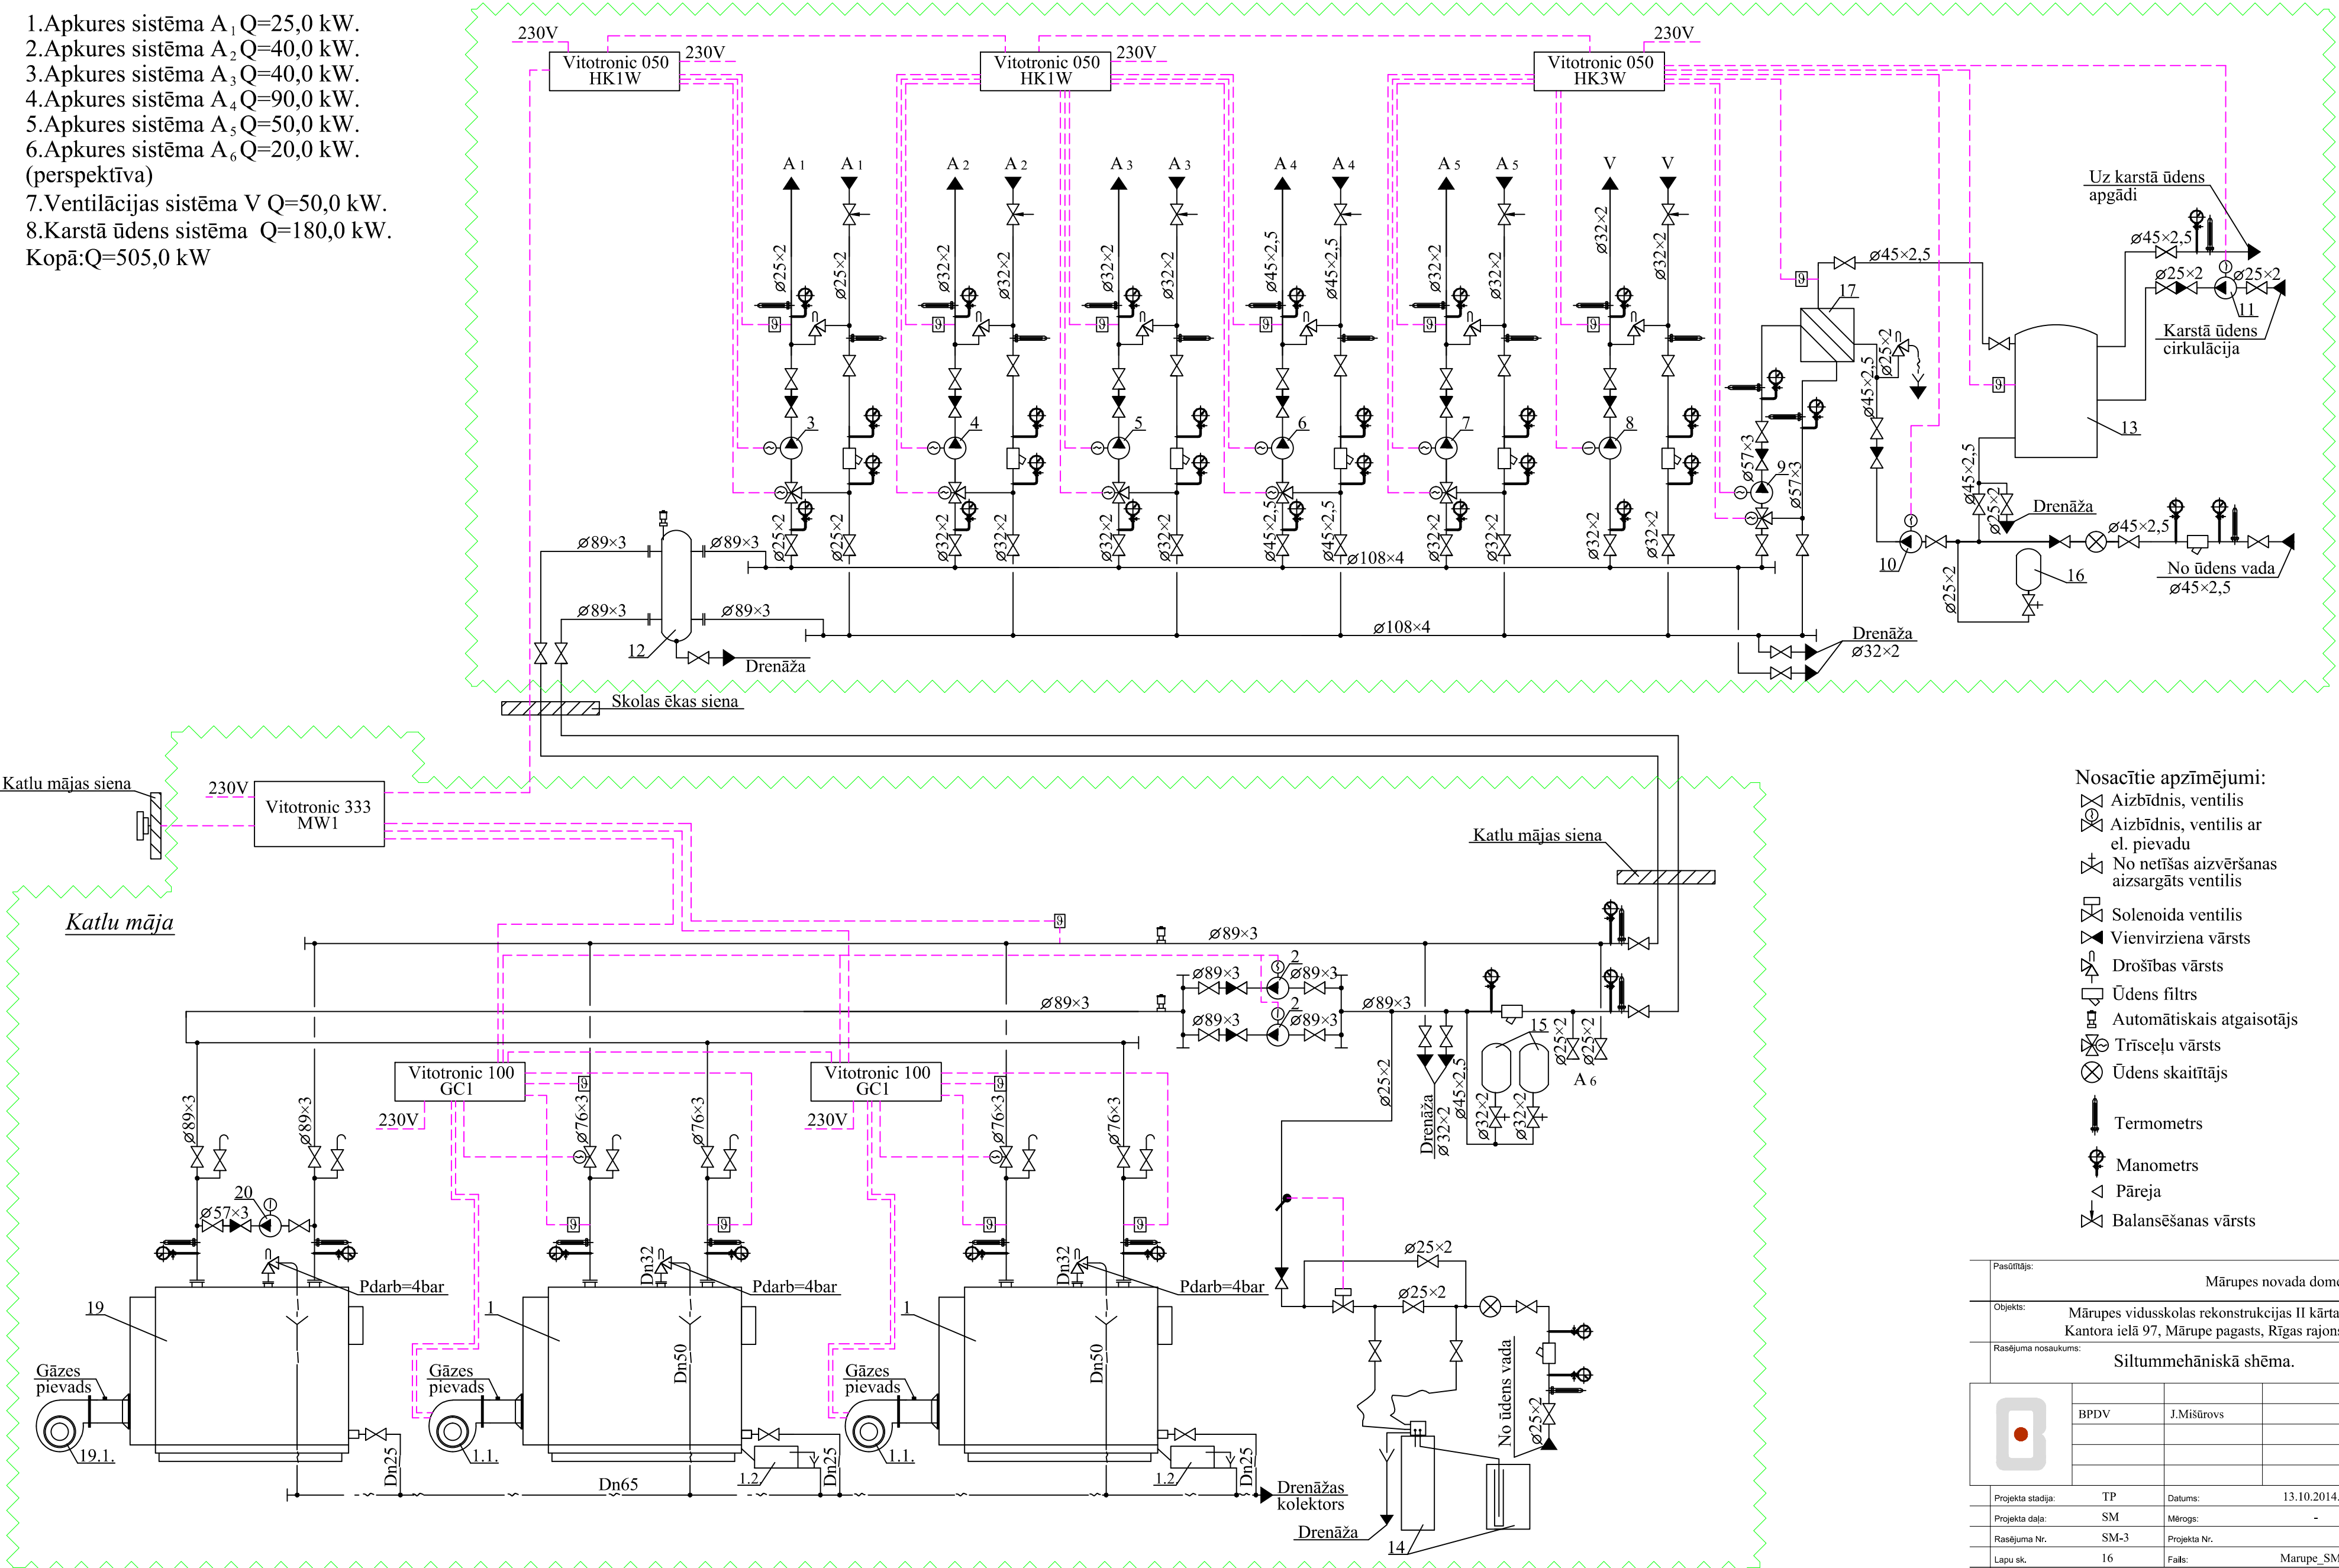

Pasūtītājs:	Mārupes novada dome		
Objekts:	Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas II kārtā, Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons		
Rasējuma nosaukums:	Siltum mehāniskā shēma.		
	BPDV	J. Mišurovs	
Projekta stadija:	TP	Datums:	13.10.2014.
Projekta daļa:	SM	Mērogs:	-
Rasējuma Nr.	SM-3	Projekta Nr.	
Lapu sk.	16	Faīls:	Marupe_SM
SIA "OZOLA & BULA", arhitektu birojs Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853			