


ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PĀSTECES CAURULVADS
	LIETUS ūDENS KANALIZĀCIJAS PĀSTECES CAURULVADS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
	0,4 kV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABEĻS
	VIDEĻĀ SPRIEGUMA ELEKTROKABEĻS
	APGAISMES/KABEĻS
	PĀZĒMES ūDENS/VADS
	PĀZĒMES VIDEĻĀ SPĒDIENĀ GĀZES VADS
	PĀZĒMES ZEMSPRIEDIENĀ GĀZES VADS
	PĀZĒMES KANALIZĀCIJAS SPĒDIENVADS

LAPU IZKĀRTOJUMS:

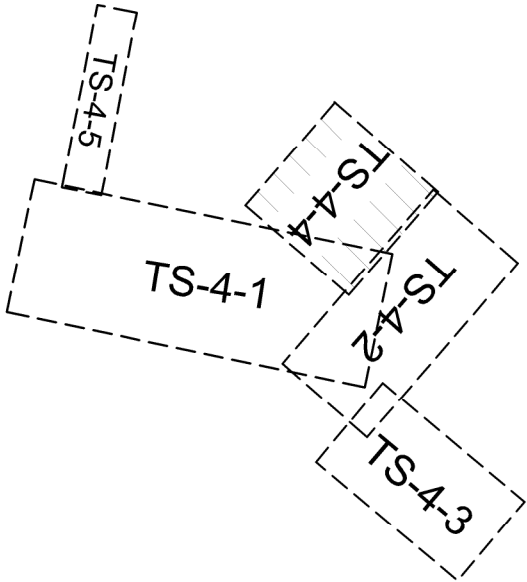

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
	BETONA APMALE 100.22.15 (izceļta 0 cm)
	BETONA APMALE 100.22.15 (izceļta 4 cm)
	BETONA APMALE 100.20.8 (izceļta 0 cm)
	BETONA APMALE 100.30.15 (izceļta 12 cm)
	BETONA APMALE 100.30.15 (izceļta 8 cm)
	GRĀNTĀ APMALE 100.30.15, UZSTĀDĪTA GULŪS
	BETONA APMALE 100.30.22.15
	PROJ. PLASTMASAS APMALE 58.800.
	ESOŠĀ BETONA APMALE
	PROJ. HORIZONTĀLAIS APZĪMĒJUMS
	PROJ. AUTOSTĀVĪETĀS ATDALOŠĀ JOSLA (univērtok krāsā)
	PROJ. HORIZONTĀLAIS CEĻĀ APZĪMĒJUMS
	SALAUDIJA POSMS AR ESOŠO ASFALTA SEGUMU
	SALAUDIJA POSMS AR ESOŠO BETONA BRŪĢA SEGUMU
	ESOŠS KOKS
	DEMONTEJAMS APOMS
	PROJ. ŠĶĒRSKRITUMS
	ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AKU LŪKU LĪMEŅOŠANA
	ESOŠĀS KOMUNIKĀCIJU AKAS LŪKAS NĒMAINA (400)
	ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARGČAULA
	PROJ. CEĻA ZĪME
	PROJ. BRAUKTUVES NĒROBEŽOJOŠĀ BARIERA
	PROJ. CEĻA ASS

PROJ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	LIETUS ūDENS KANALIZĀCIJA
	LIETUS ūDENS AKĀ UN SAVACEĶAĶA

- Piezīmes:
- Izmēri un augstumi doti metros;
  - Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
  - Nobrauktuvi pikeļāzu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pikeļāzi pie esošiem augstumiem;
  - Pēc vertikālā plāna nospriekšēšanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizāra, Būvuzrauga un Pasūtītāja parstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzinu saskaņošanas dāļai;
  - Zaļās zonas izbūve jāveic ar veļpošanu;
  - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunāke izpilduzņēmumi no VISIEM inženierkomunikaļu turētājiem;
  - Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikaļu aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
  - Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m;
  - Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas vaļs autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu;

Pasūtītājs: Marupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Marupe, Marupes nov., LV-2167		Objekts: Marupes novada administratīvā centra publiskās atelpas atpūtas zona	
Paraksts	Datums	Adrese:	
		Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaigas iela kvartāla ietvaros, Krievs iela posmā no Nr.23-35, Korndā iela, Bēru iela posmā no Nr.6-24	
TS. sad. vad.	Dizīns Dāle	08.08.2016.	
Izstrādātāja	Līta Zīdere-Šinke	08.08.2016.	
Vertikālā plāns		Lapas nosaukums:	
		Līguma nr.: 13-2/49	
		Arhīva nr.: 13-2/49	
		Mērogs: 1:250	
Stacija	Lapas	Ras. Nr.	
BP		TS-5-4	

