

pieslēgt pie esošā elektroapgādes tīkla (precizēt pieslēguma vietu darba gaitā SS-bēniņi

Esošā sporta zāles ventilācijas iekārta

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- W 112 KNAUF metāla karkasa starpelementi ar divkārtu ugunsdrošību (pārklājuma GKF apšuvumu no abām pusēm, b=150mm (karkasa profils - 100mm). Pēc montāžas sienas konstrukcijai jānodrošina skaņas izolācija 53dB un ugunsizturības robeža EI60, skat.SM-7.

3.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	P platība, m²	App. bx
3.01	Gaitenis	41.5	
3.02	Zāle	107.7	300
3.03	Tehniskie bēniņi	254.0	100
Kopējā telpu platība		403.2	



Gaismeklis IP20 ar opal stiklu spuldzi 2x54W montāžai pie griestiem

Gaismeklis - plafons IP44 ar opal stiklu spuldzi 2x26W montāžai pie griestiem

Slēdzis In=10A z.a grupu

Sienas kontakts In=16A; z.a.

Sienas kontakts In=16A; z.a. IP44

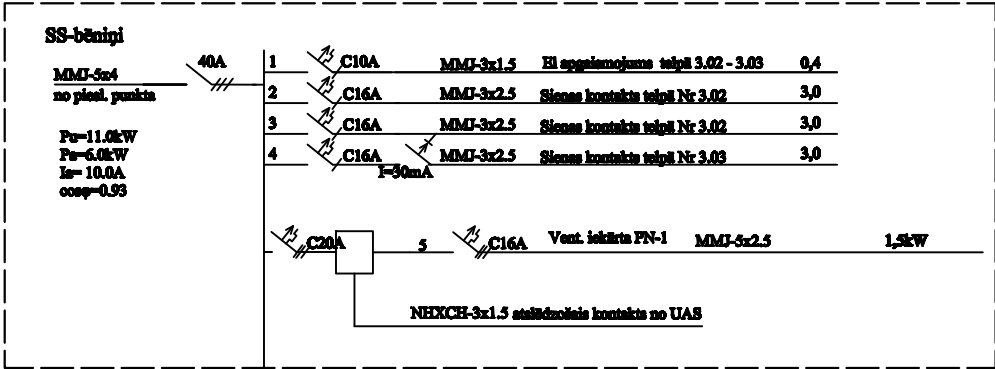

Mārupes novada dome

Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas 4.kārta - Vecās sporta zāles apjoma renovācija Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons

3.STĀVA PLĀNS APGAISMOJUMA EL. TĪKLĒ

	BPDV	U. ŠULCS	
	PROJ.	U. ŠULCS	
Projekta stadija:	TP	Datums:	01.06.2015.
Projekta datums:	EL	Mērogs:	1:100
Resitjuma Nr.	EL-3	Projekta Nr.	mvak2015
Lapu sk.	...	Pelss:	mvak
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdēvira iela 22-2 tel./ faksa 67284863			