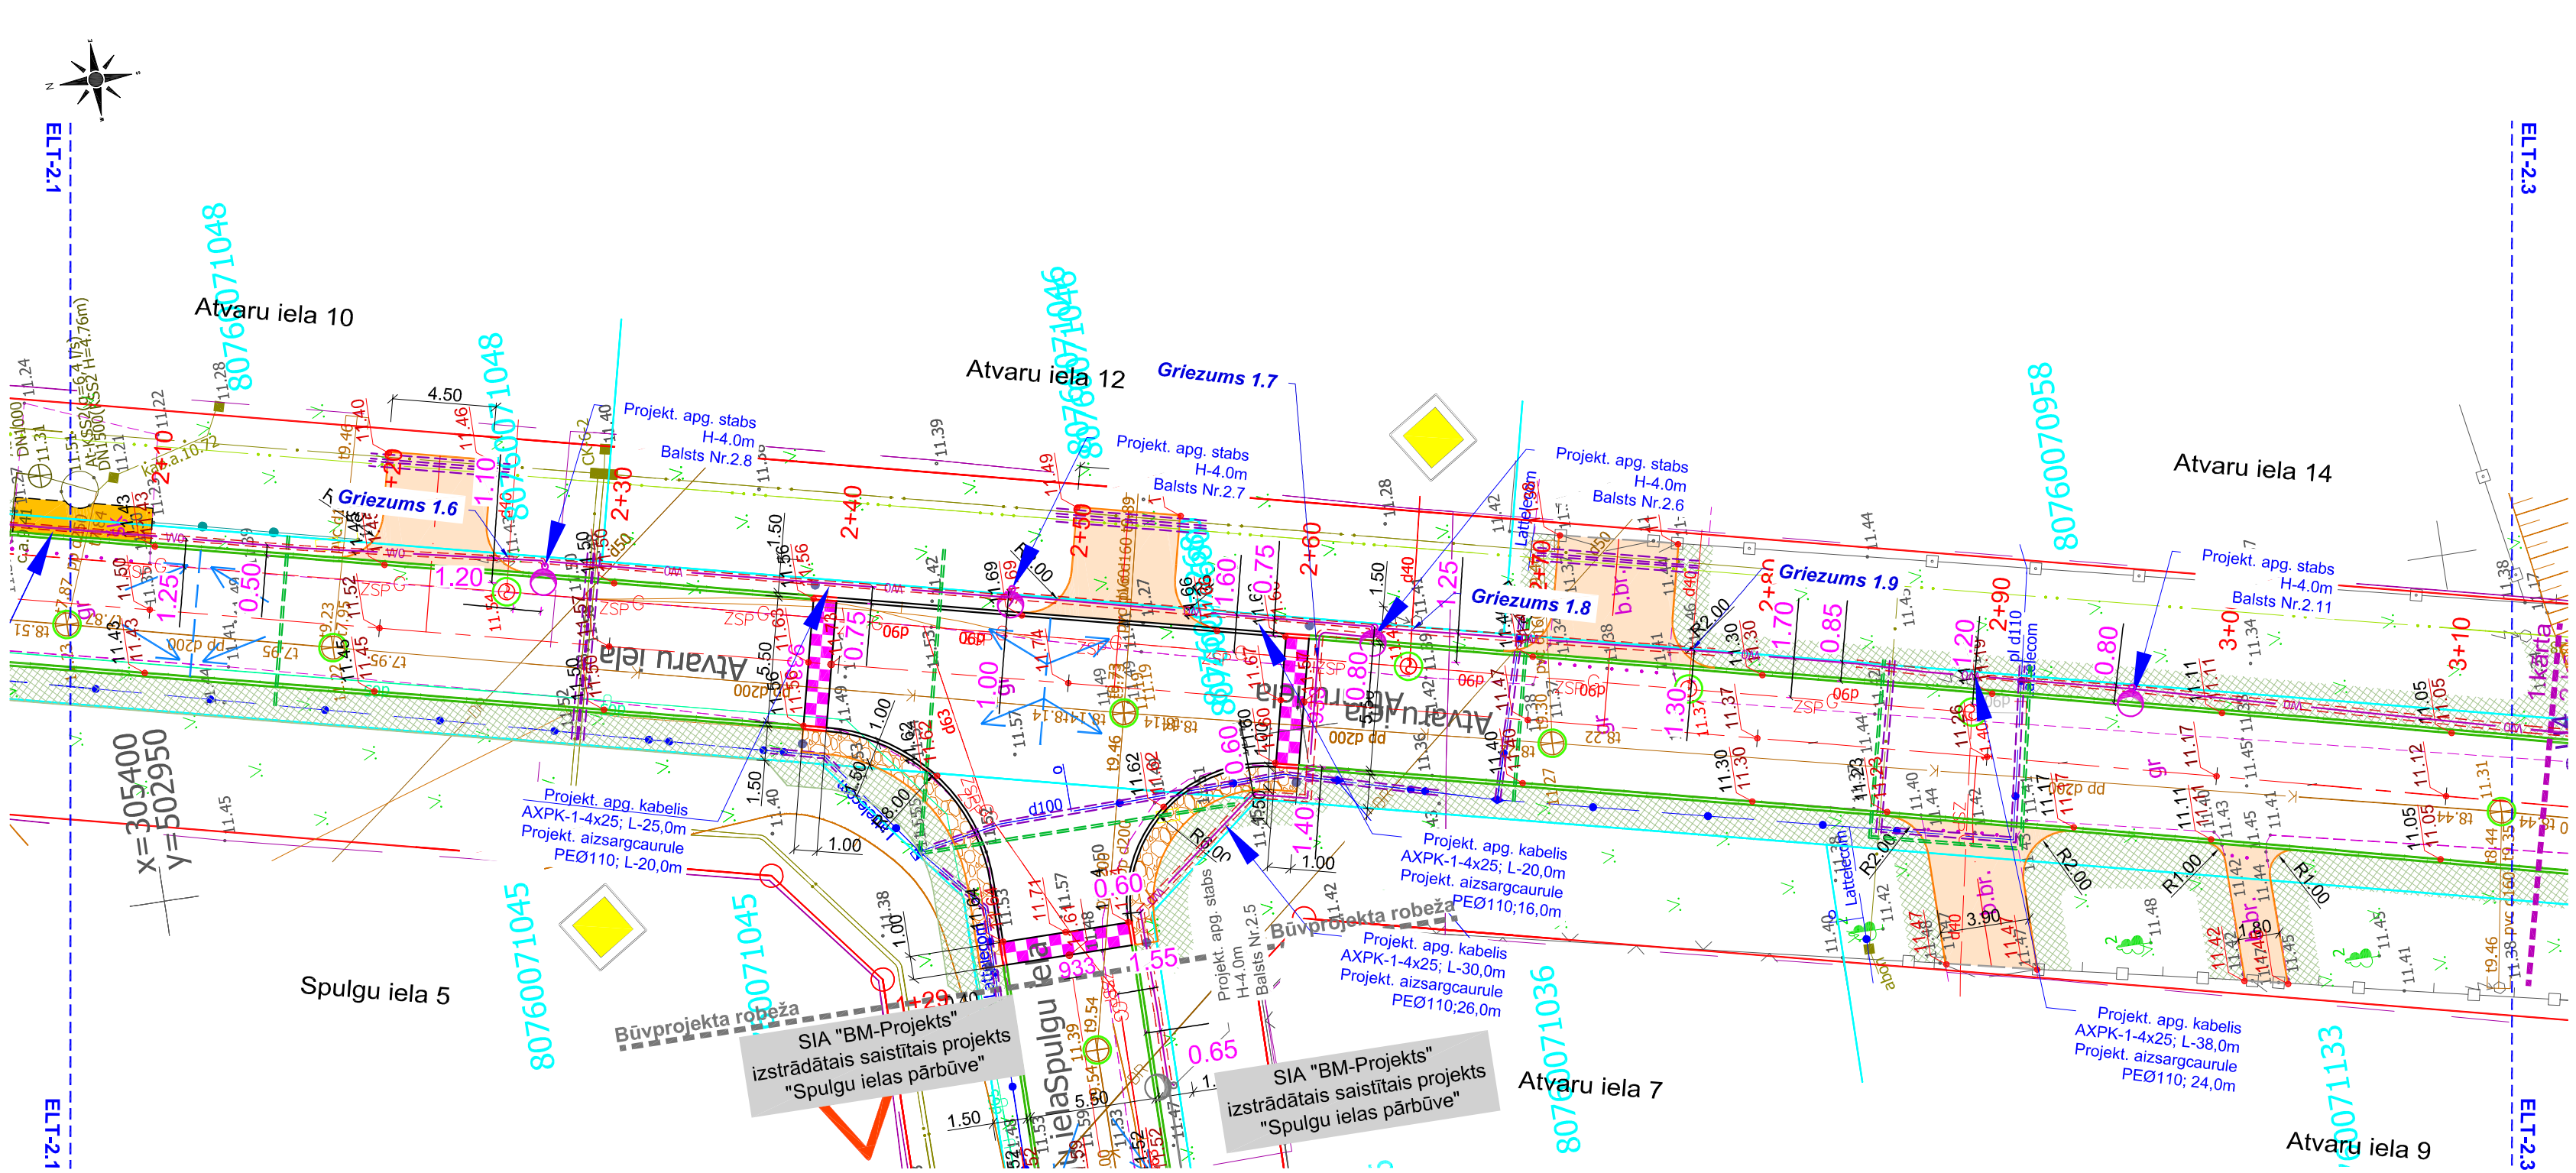

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar betona bruģa segumu
- Brauktuve ar betona bruģa segumu (33% melns bruģis)
- Brauktuve ar karstā asfalta segumu
- Minerālmateriālu mais. nomale
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu (vizuāli analogs esošam)
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Esošā bruģakmens seguma remontzona
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Zaļās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija)
- Piegulošās teritorijas planēšana
- Apmales augšas augstumu atzīme
- Brauktuves augstumu atzīme
- Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa čaula
- Garenprofila augstākie un zemākie punkti
- Projekta robeža
- Ceļa apmale 100.30.15
- Betona tekne
- Ceļa apmale 100.22.15 (Izcelta 0 cm)
- Slīpā ceļa apmale 100.30./22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Brauktuves / nomales kontūra
- Kabeļa iečaulošana
- Horizontālie apzīmējumi
- Ievalka
- Projektētā caurteka
- Projektētais šķērskritums
- Projektētais kritums
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Aku vāku/ kapju līmeņošana
- Signālstabiņš
- Urbums
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- Projektētā ceļa zīme

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Lapu izvietojuma shēma

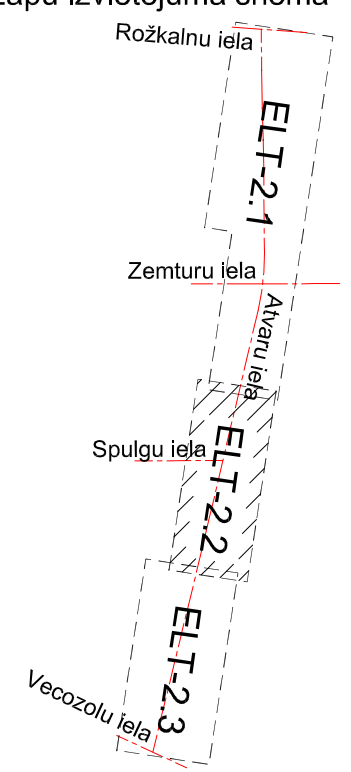

Griezums 1.6
bez mēroga

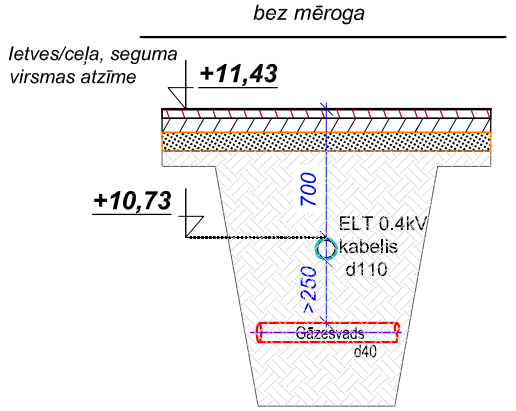

Griezums 1.7
bez mēroga

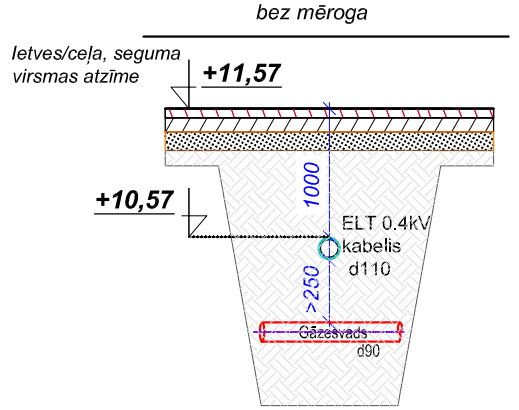

Griezums 1.8
bez mēroga

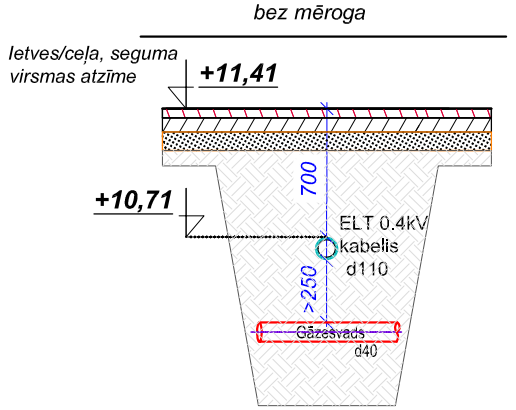

Griezums 1.9
bez mēroga

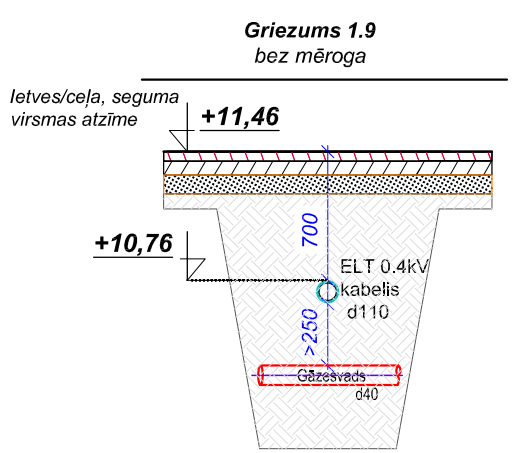

Piezīmes:

1. *Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Atvaru ielā;*
2. *Ceļa un ietves apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 57W vai ekvivalenta;*
3. *Starp balstiem tiek noguldīts kabelis AXPK-1-4x25. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas;*
4. *Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;*
5. *Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi;*
6. *Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus;*
7. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;*
8. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.*

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			*Objekts:* Atvaru ielas pārbūve
		Paraksts	*Datums*
			Adrese: Atvaru iela posmā no Rožkalnu ielas līdz Vecozolu ielai
ELT vadītājs	*Vitālijs Ševčuks*		10.02.2017
Izstrādāja	*Aleksejs Soboļevskis*		10.02.2017
			Lapas nosaukums: **Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem 1. kārta**

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/1108-2016
Arhīva nr.: 13-2/1108-2016
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		*ELT-2.2*