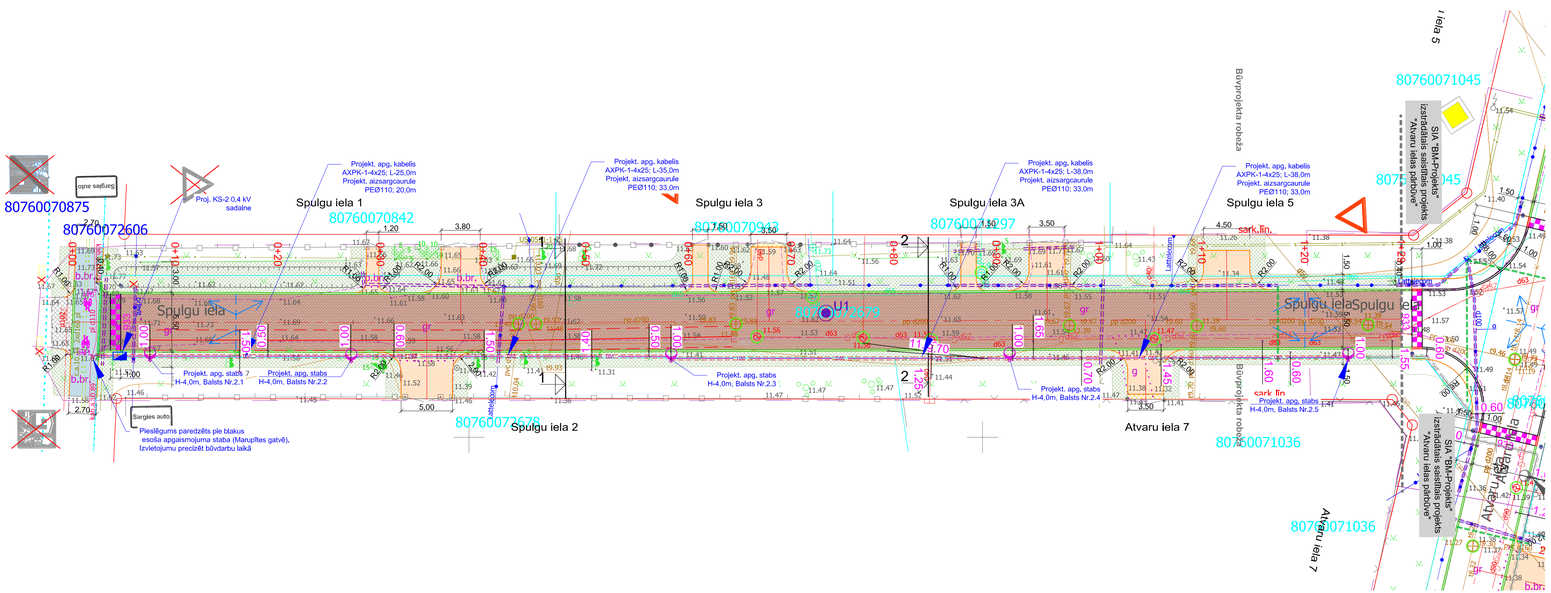

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar betona bruģa segumu
- Brauktuve ar betona bruģa segumu (33% melna bruģī)
- Brauktuve ar karstā asfalta segumu
- Minerālmateriālu malas, nomale
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu (vizuāli analogs esošam)
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Esošā brugakmens seguma remontzona
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Zaļās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija)
- Piegulošās teritorijas planēšana
- Apmales augšas augstumu atzīme
- Brauktuves augstumu atzīme
- Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa čaula
- Garenprofila augstākie un zemākie punkti
- Projekta robeža
- Ceļa apmale 100,30,15
- Betona tekne
- Ceļa apmale 100,22,15 (Izcelta 0 cm)
- Slīpā ceļa apmale 100,30,22,15
- Ietves apmale 100,20,8
- Brauktuves ass
- Brauktuves / nomales kontūra
- Kabeļa ieţaulošana
- Horizontālie apzīmējumi
- Ievalka
- Projektētā caurteka
- Projektētais šķērsnitums
- Projektētais krituma
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Aku vāku/ kapju līmeņošana
- Signālstabiņš
- Urbums
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- Projektētā ceļa zīme

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. *Izbūvēt 0.4kV kabeļlīniju AXPK 4x25 no esošas apgaismojuma balstu (Mārupītes gatve) līdz projektējamai komutācijas sadalnei KS-2, Spulgu ielā;*
2. *Ceļa un ietves apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru un LED 57W gaismas kermeņi vai ekvivalentu;*
3. *Starp balstiem tiek noguldīts kabelis AXPK-1-4x25. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas;*
4. *Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;*
5. *Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi;*
6. *Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus;*
7. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizvem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;*
8. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.*

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 9000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		*Objekts:* Spulgu ielas pārbūve	SIA "BM Projekts" Vīriņu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167
	Paraksts / *Datums*	*Adrese:* Spulgu iela posmā no Mārupītes gatves līdz Atvaru ielai	©All rights reserved. ©Izmantošanu saskaņā ar autortiesību likumu
ELT vadītājs Vitālijs Ševčuks	30.01.2017	*Lapas nosaukums:* **Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem 1. kārta**	*Līguma nr.:* 13-2/1106-2016 *Artīkla nr.:* 13-2/1108-2016 *Mērogs:* 1 : 250
Izstrādāja Aleksejs Sobolevskis	30.01.2017		
			Stadija: BP; Lapas; Ras. Nr.: ELT-2.1