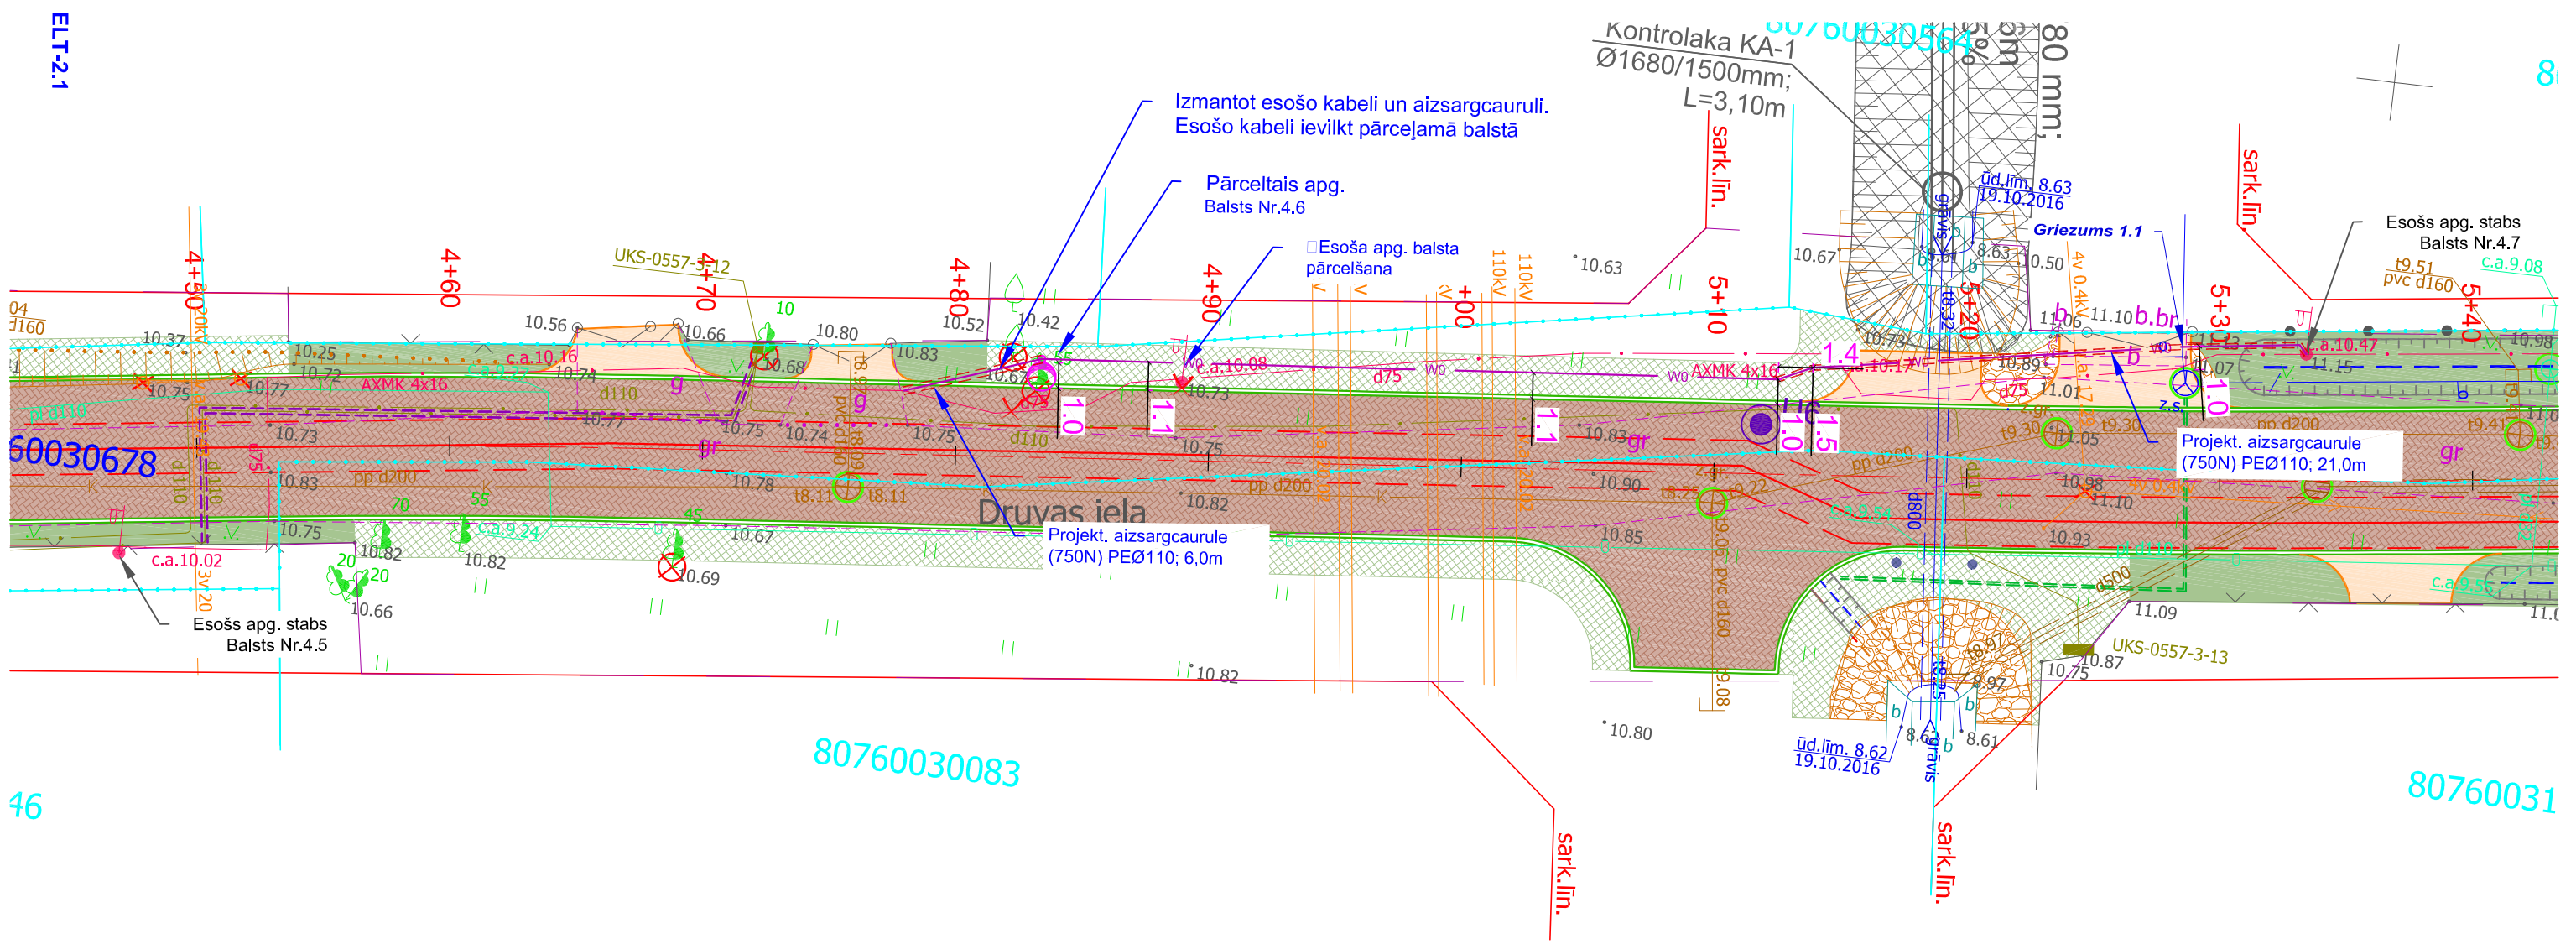

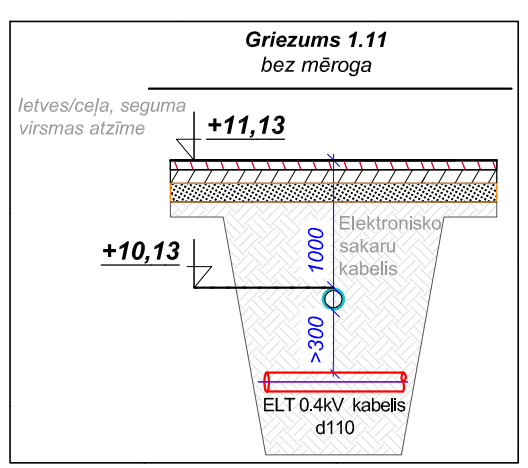

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar betona bruģa segumu
- Brauktuve ar betona bruģa segumu (33% melns bruģis)
- Brauktuve ar karstā asfalta segumu
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Ietve ar betona bruģa segumu (vizuāli analogs esošam)
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Esošā bruģakmens seguma remontzona
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Zaļās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija)
- Apmales augšas augstumu atzīme
- Brauktuves augstumu atzīme
- W0 Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa čaula
- Garenprofila augstākie un zemākie punkti
- Ievalka
- Projekta robeža
- Ceļa apmale 100.22.15 (Izcelta 0 cm)
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa iečaulošana
- Rezerves caurule
- Horizontālie apzīmējumi
- Projektētā caurteka
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Aku vāku/ kapju līmeņošana
- Signālstabiņš
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- 201 Projektētā ceļa zīme
- Perspektīvā gāzesvada izbūves zona
- Projektētais šķērskritums
- Projektētais kritums
- U1 Urbums

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

PROJEKTĒTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI:

- W0 Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Pārceltais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa čaula

Lapu izvietojuma shēma

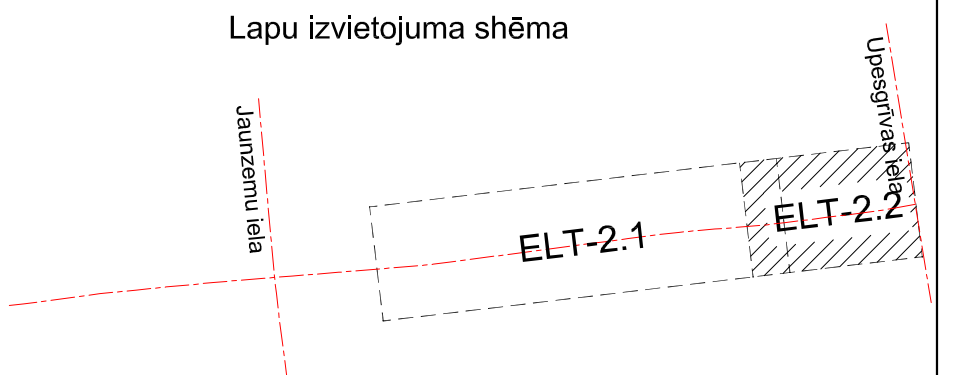

Piezīmes:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Druvas ielā;
2. Esošam apgaismojuma balstam Nr.:1.10, tiek paredzēta dubulta konsole uzstādīšana ar apgaismojuma armatūru SGP340 un Na 100W gaismas ķermeņiem (vai ekvivalentiem);
3. Kabeli ieguldīt 0,7m dziļumā (zaļajā zonā) un 1,0m dziļumā (zem brauktuves). Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, ievērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;
4. Projektējamos gaismekļus un kabeļus aizsargāt ar "C" tipa automātslēdžiem;
5. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus;
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			*Objekts:* Druvas ielas pārbūve
		Paraksts	*Datums*
			Adrese: Druvas iela posmā no Lielās ielas līdz Upesgrīvas ielai
ELTsad.vad.	*Vitālijs Ševčuks*		*8.03.2017.*
Izstrādāja			*8.03.2017.*
			Lapas nosaukums: **Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem**

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.,
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/1113-2016
Arhīva nr.: 13-2/1113-2016
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		*ELT-2.2*