Lietus ūdens kanalizācijas infiltrācijas aka

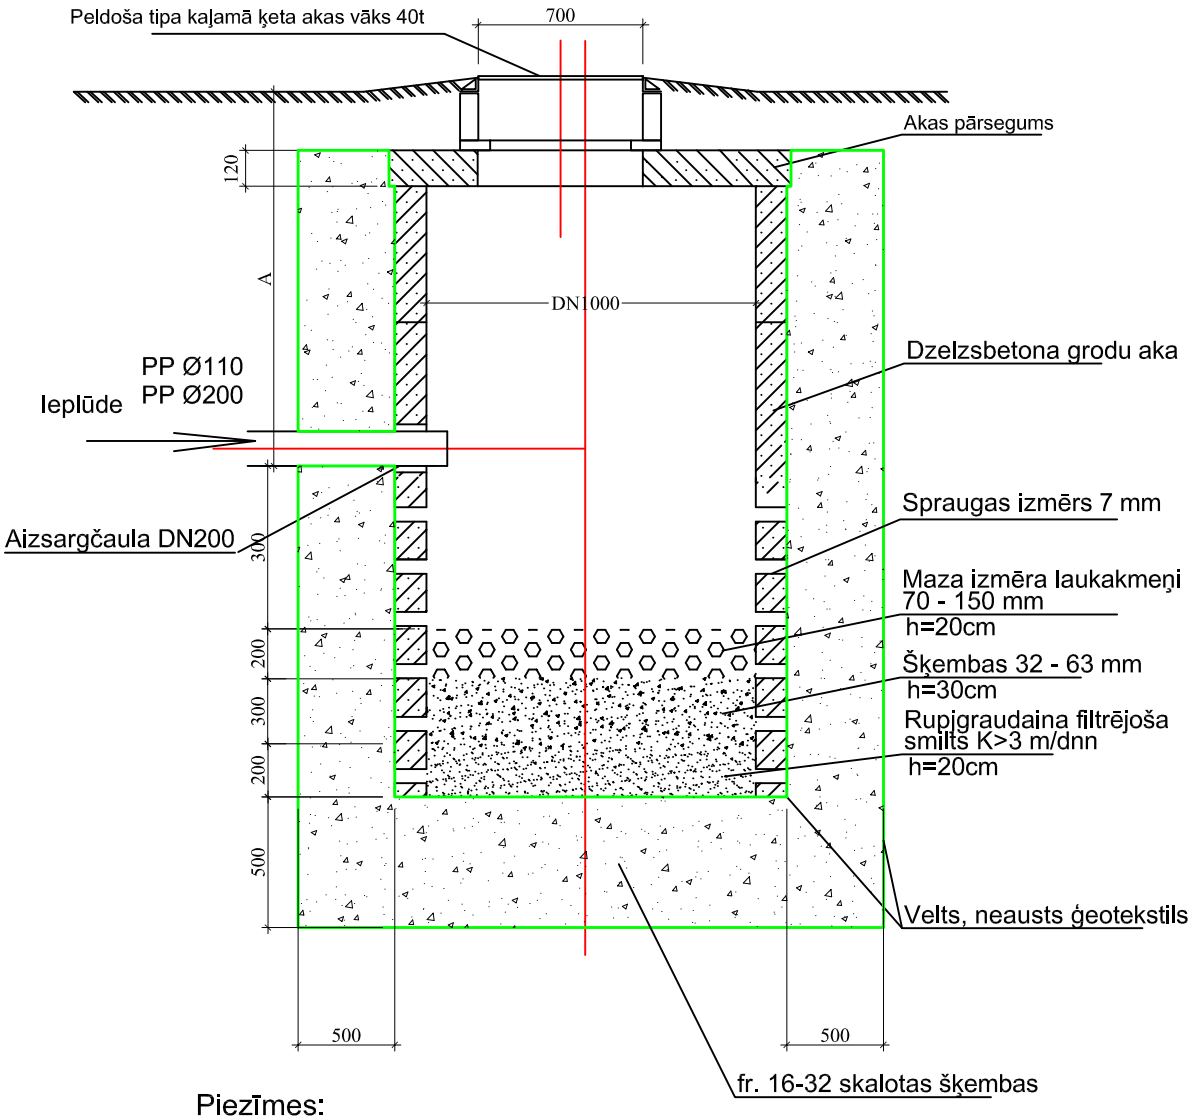

Piezīmes:

1. Iebūves dziļumu skatīt skatīt garenprofilos
2. Velts, neausts ģeotekstils - Svars - ≥400 g/kvm pēc EN 9864,
Biezums pie 2 kPa - ≥3,0 mmpēc EN 9863-1, CBR pārduršanas stiprība - ≥5000Npēc EN 12236
Ūdens caurlaidība - ≥50 x 10-3m/spēc EN 11058
3. Žoga pusē skalotu šķembu slāni var samazināt līdz 25 cm

Pasūtītājs: *Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167*				*Objekts:* *Jaunzemu ielas pārbūve*	SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167	
		Paraksts	*Datums*	*Adrese:* *Jaunzemu iela posmā no Daibes ielas līdz Vārpu ielai*	*©All rights reserved.* *©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu*	
LKT sad.vad.	*Ingars Timofejevs*		*27.03.2017*	*Lapas nosaukums:* Lietus ūdens kanalizācijas infiltrācijas aka	*Līguma nr.: 13-2/1113-2016* *Arhīva nr.: 13-2/1113-2016* *Mērogs: b.m.*	
Izstrādāja	*Lita Zīdere-Šinke*		*27.03.2017*		Stadija	Lapas	Ras. Nr.
					BP		*LKT-4*