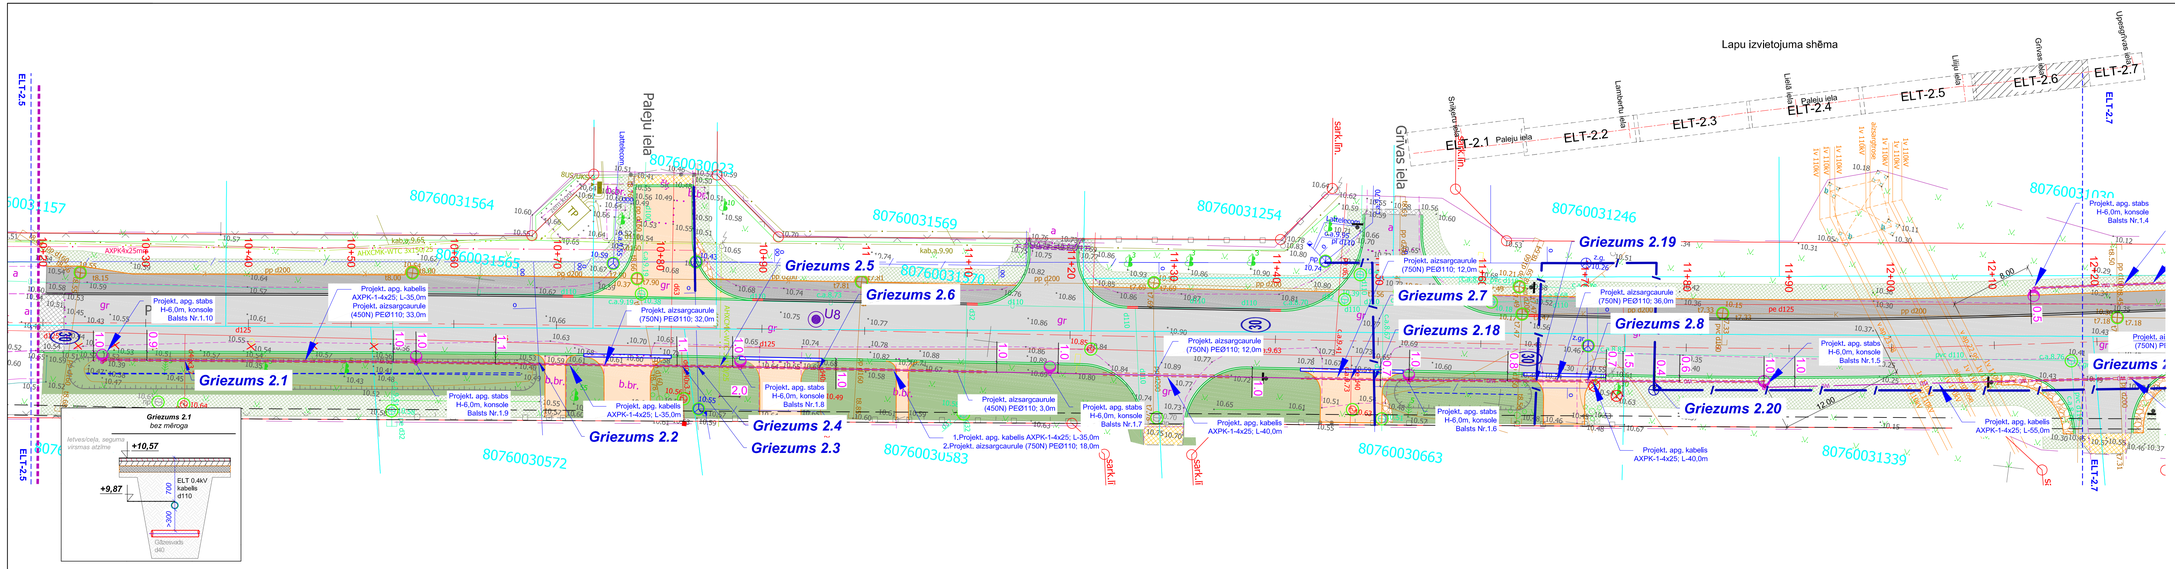

Projektētāe plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar karstā asfalta segumu
- Ietve ar betona bruģa segumu
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Saliduma ar esošo asfaltbetona braukšuvi
- Saliduma ar esošo grants segumu
- Virsmārtas atjaunošana ar karsto asfaltu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Zaļās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija)
- Minerālmateriālu maisījums
- Apmales augšas augstumu atzīme
- Brauktuves augstumu atzīme
- Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa kaula
- Garenprofila augstākie un zemākie punkti
- Esošo vai saistībā projekta ceļa zīmju balsts
- Esošā vai saistībā projekta ceļa zīmes
- Projekta robeža
- Ceļa apmale 100.30.15
- Betona tekne
- Ceļa apmale 100.22.15 (Izcelta 0 cm)
- Sētpā ceļa apmale 100.30.22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa ieCaurlāsana
- Horizontālie apzīmējumi
- Projektētā caurteka
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Aku vāku/ kaņiju līmeņošana
- Signālstabiņš
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- Projektētā ceļa zīme
- Ielvika

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- Lietus ūdens kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Paleju ielā;
2. Ceļa un ietves apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=6,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP340 un Na 100W gaismas ķermeņi vai ekvivalenti;
3. Starp balstiem tiek noguldīts kabelis AXPK-1-4x25. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas;
4. Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi;
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus;
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiznem jaunākie izpildzuzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs:	Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		
		Paraksts	Datums
ELT vadītājs	Vitālija Ševčuka		30.11.2016
Izstrādāja	Aleksejs Sobolevskis		30.11.2016

Objekts: *Paleju ielas pārbūve*

Adrese: *Paleju iela posmā no Upesgrīvas ielas līdz rekonstruojam izbūvamam Paleju ielā 82 (Kad. Nr. 80760031127)*

Lapas nosaukums: ***Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem 2. kārta***

SIA "BM Projekts" Vīriņu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167

©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līgumra nr.: 13-2/1105-2016
Arhīva nr.: 13-2/1106-2016
Mērogs: 1 :250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ELT-2.6