



Šķērējums Pk 12+00

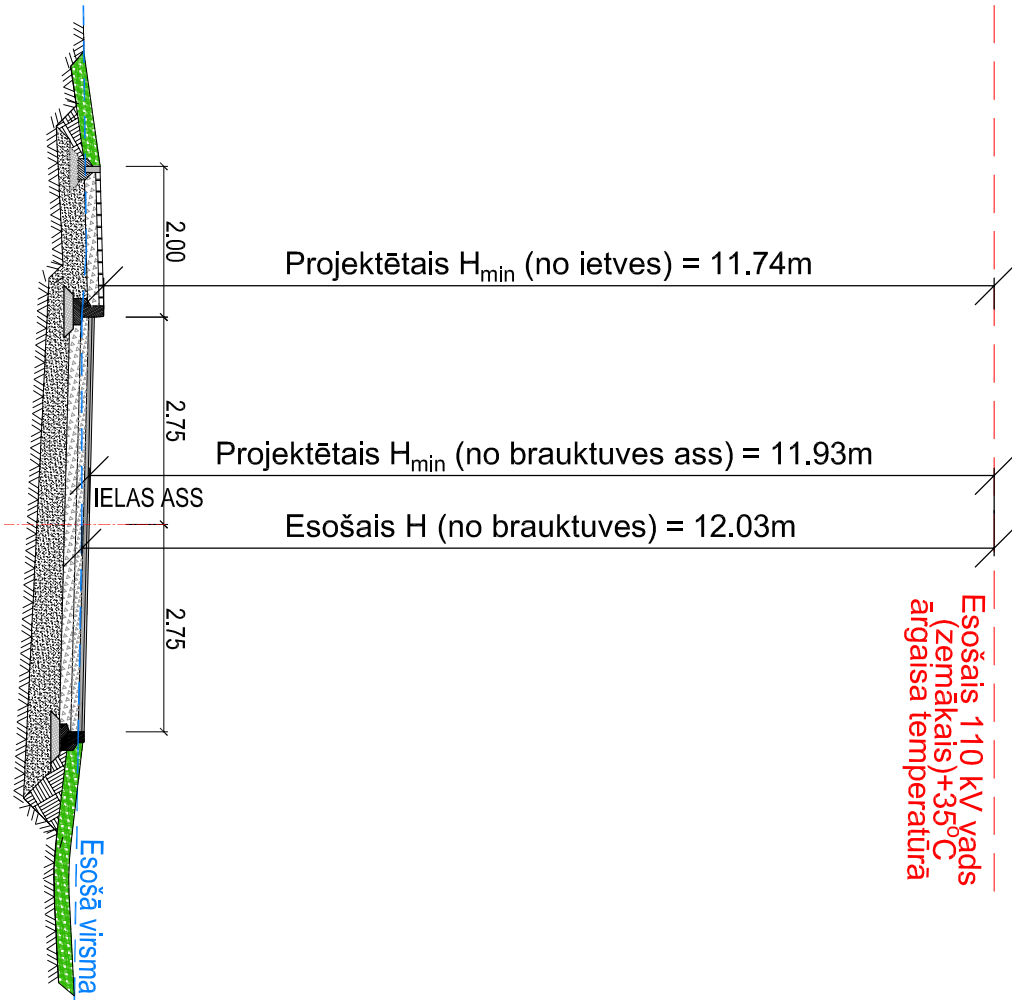


Esošais 110 kV vads
(zemākais)+35°C
ārgaisa temperatūrā

Esošais 330 kV vads
(zemākais)+35°C
ārgaisa temperatūrā

Šķērējums Pk 8+65

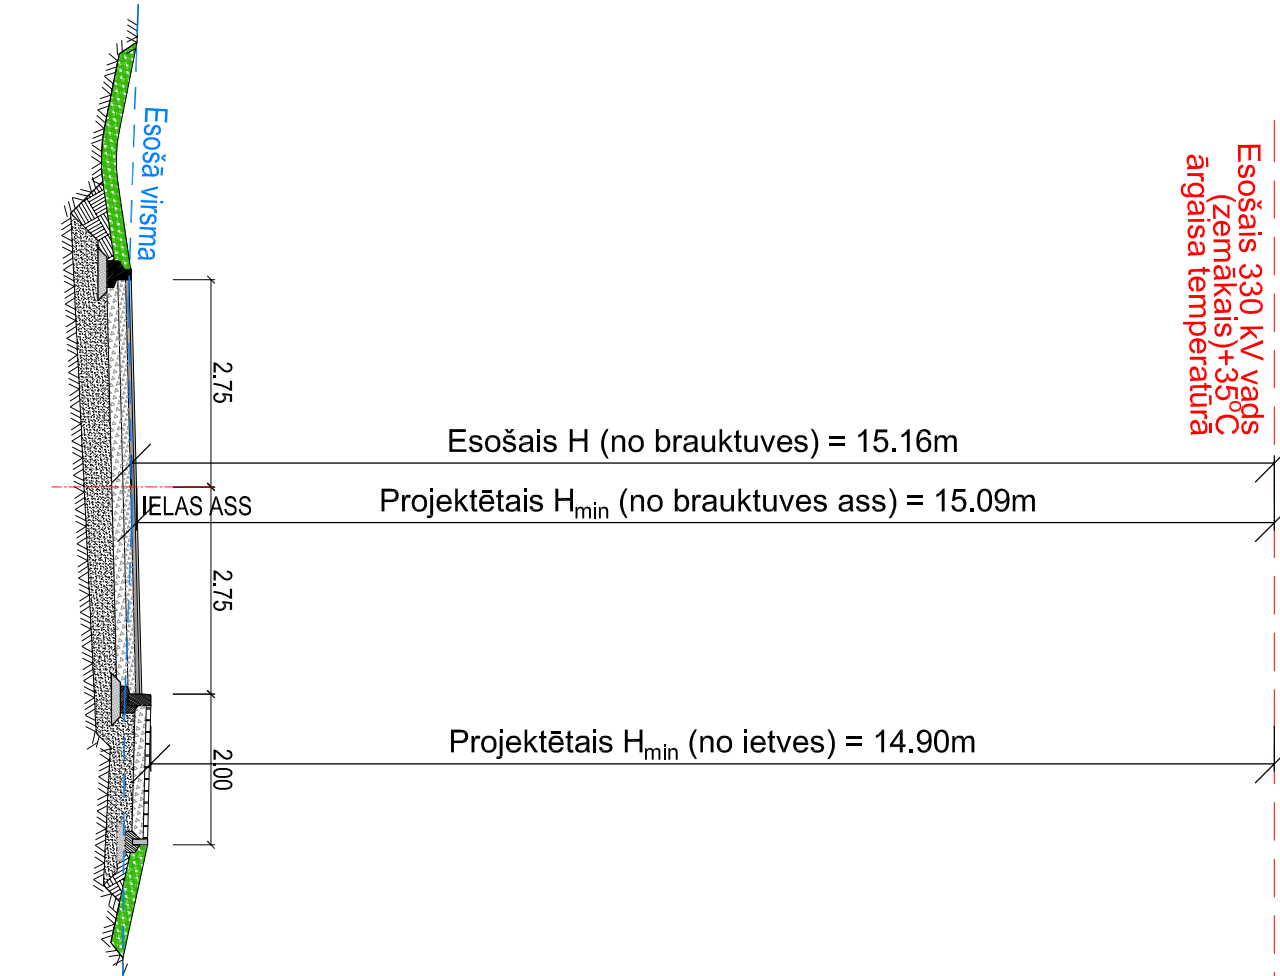


Sānskats
Balsts Nr.1

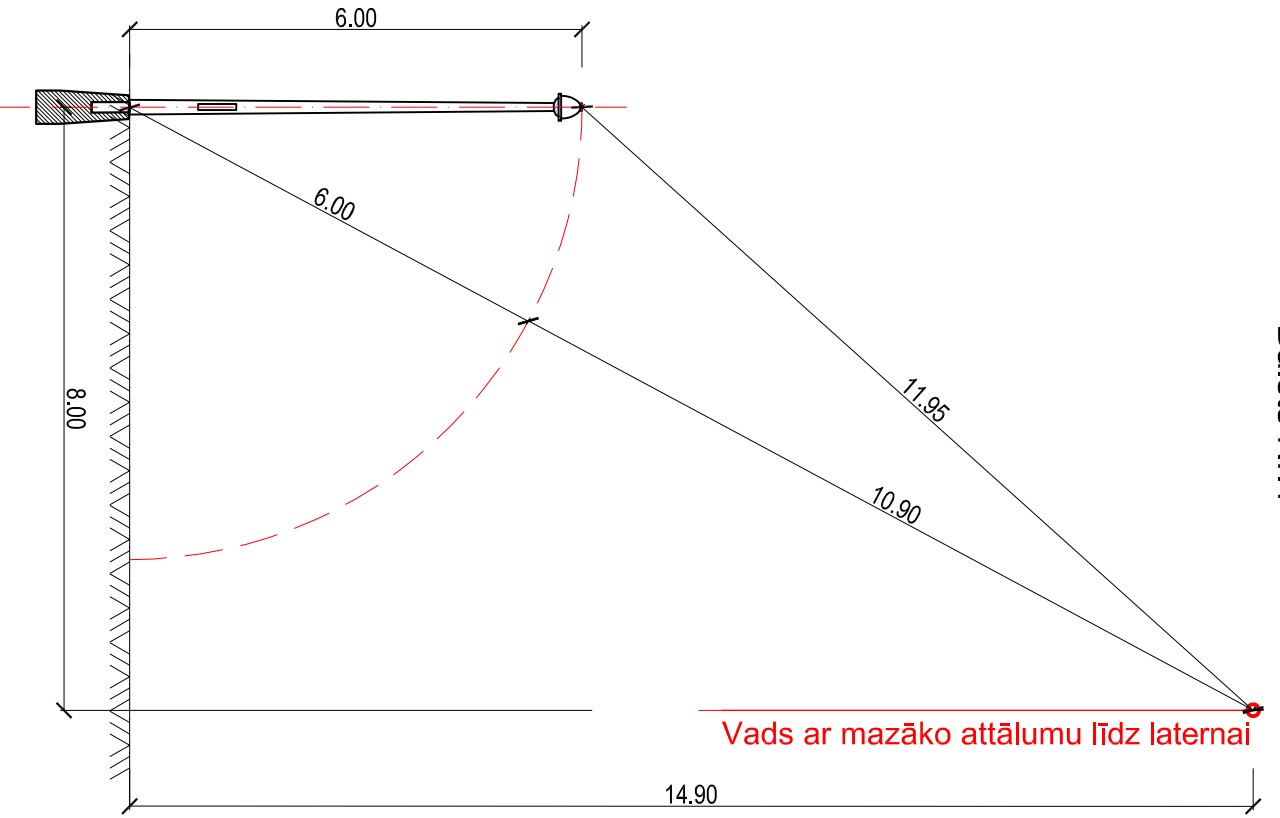


Vads ar mazāko attālumu līdz laternai

Sānskats
Balsts Nr.2

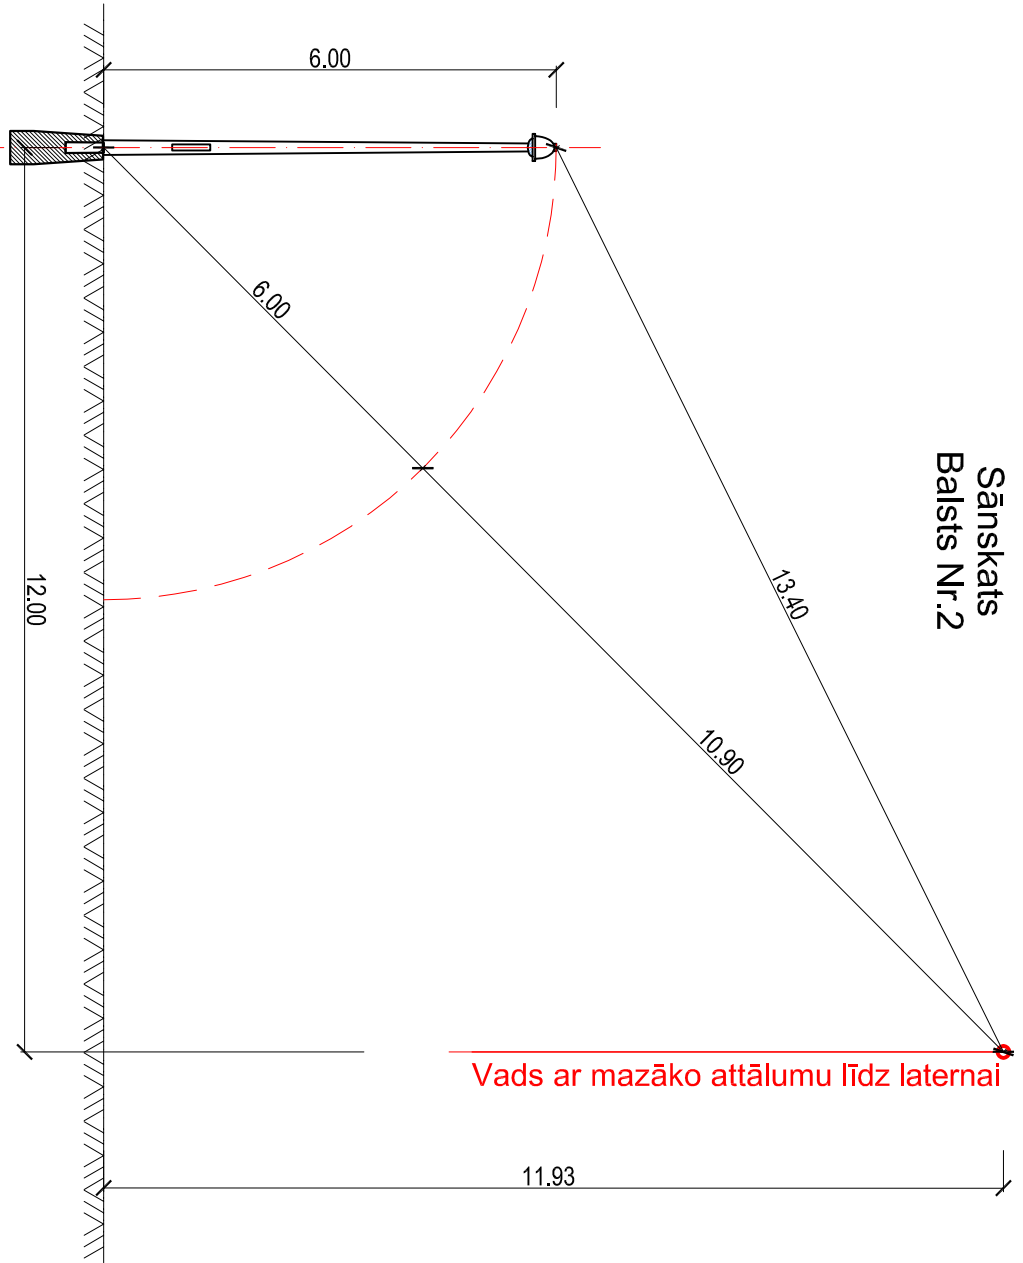

Vads ar mazāko attālumu līdz laternai

Sānskats
Balsts Nr.3

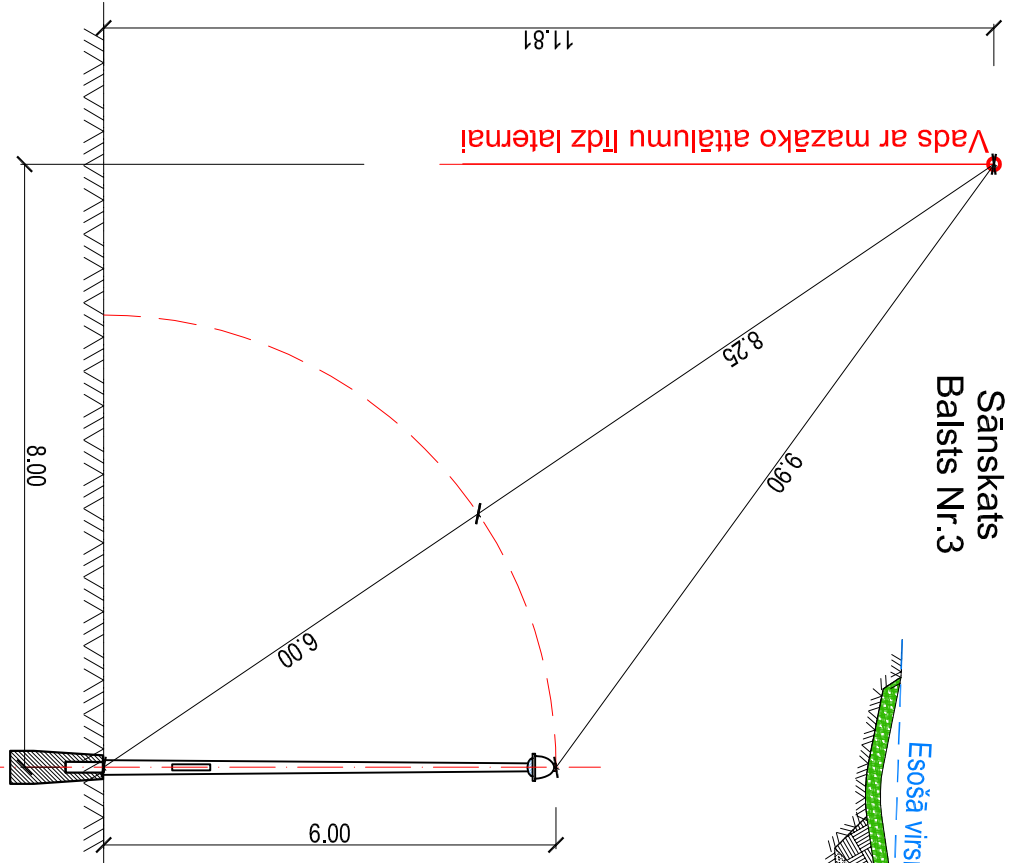

Vads ar mazāko attālumu līdz laternai

- Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros.
 2. Zaļās zonas izbūvi veikt ar veltīpošanu.
 3. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.
 4. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
 5. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumumi vai mezgli, izmantot analogus rīsinājumus, kā griezumus dotie;
 6. Balstu numerāciju skatīt TS-1 rasējumu lapās.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Deiģu iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Pateļu ielas pārbūve			
		Paraksts	Datums	Adrese: Pateļu iela posmā no Upesgrāvis ielas līdz nekustamajam īpašumam Pateļu iela 82 (kad. Nr. 80760031127)			
				Lapas nosaukums:			
TS veid.	Datums			Tipveida elementi.			
Izstrādāja	Līdētājs			Šķērsojums ar 110 kV un 330kV elektroapgādes līnijām			
				Līguma nr.: 13-21106-2016			
				Arhīva nr.: 13-21106-2016			
				Mērogs: 1 : 100			
				Stadija	Lapas	Ras. Nr.	
				BP		TS-4-8	

